


NOTAS GERAIS

- 1 - A DECLIVIDADE MÍNIMA DA TUBULAÇÃO DE ESGOTO DEVERÁ SER DE 1,0%.
- 2 - MATERIAIS DAS TUBULAÇÕES:
- ÁGUA FRIA - $\phi < 50\text{mm}$ - PVC MARROM
 $\phi \geq 50\text{mm}$ - PVC CLASSE 12 COM JUNTA ELÁSTICA
- ESGOTO - PVC BRANCO




MEDIDAS EM cm


NOTA: VEDAR COM MASTIQUE OS FUROS DA ALÇA DA TAMPA E AS FRESTAS ENTRE A TAMPA E A CINTA DE AMARRAÇÃO

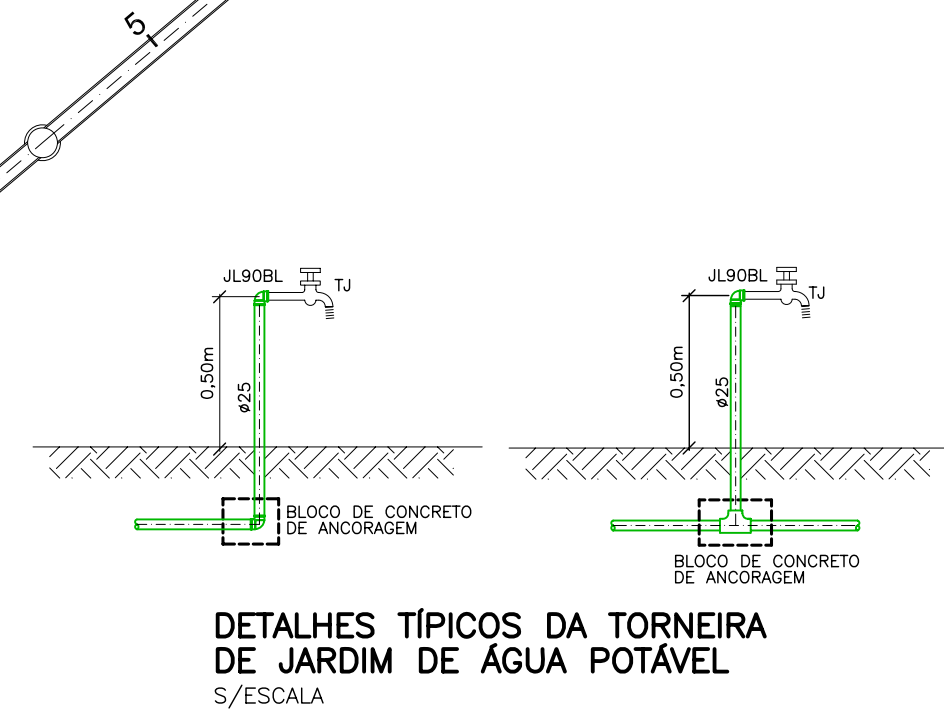


DETALHES TÍPICOS DA TORNEIRA
DE JARDIM DE ÁGUA POTÁVEL
S/ESCALA

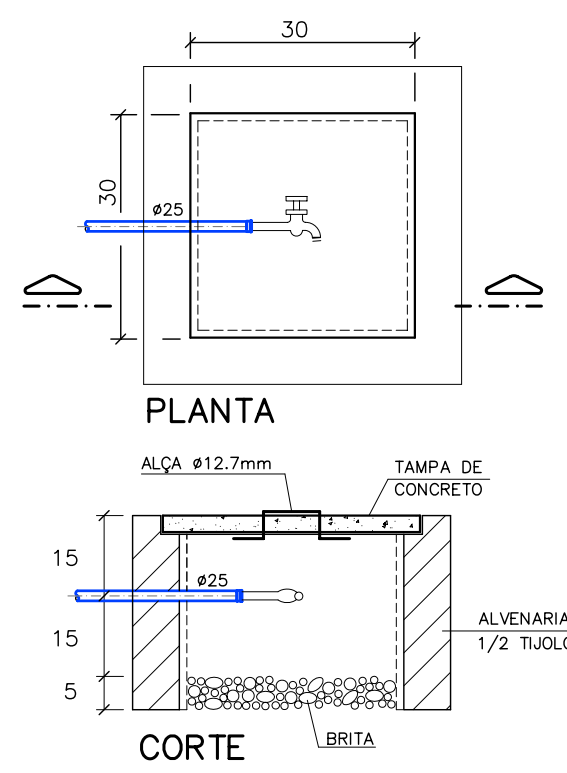


DETALHE DA TORNEIRA PARA
ÁGUA DE REUSO
S/ESCALA
MEDIDAS EM cm

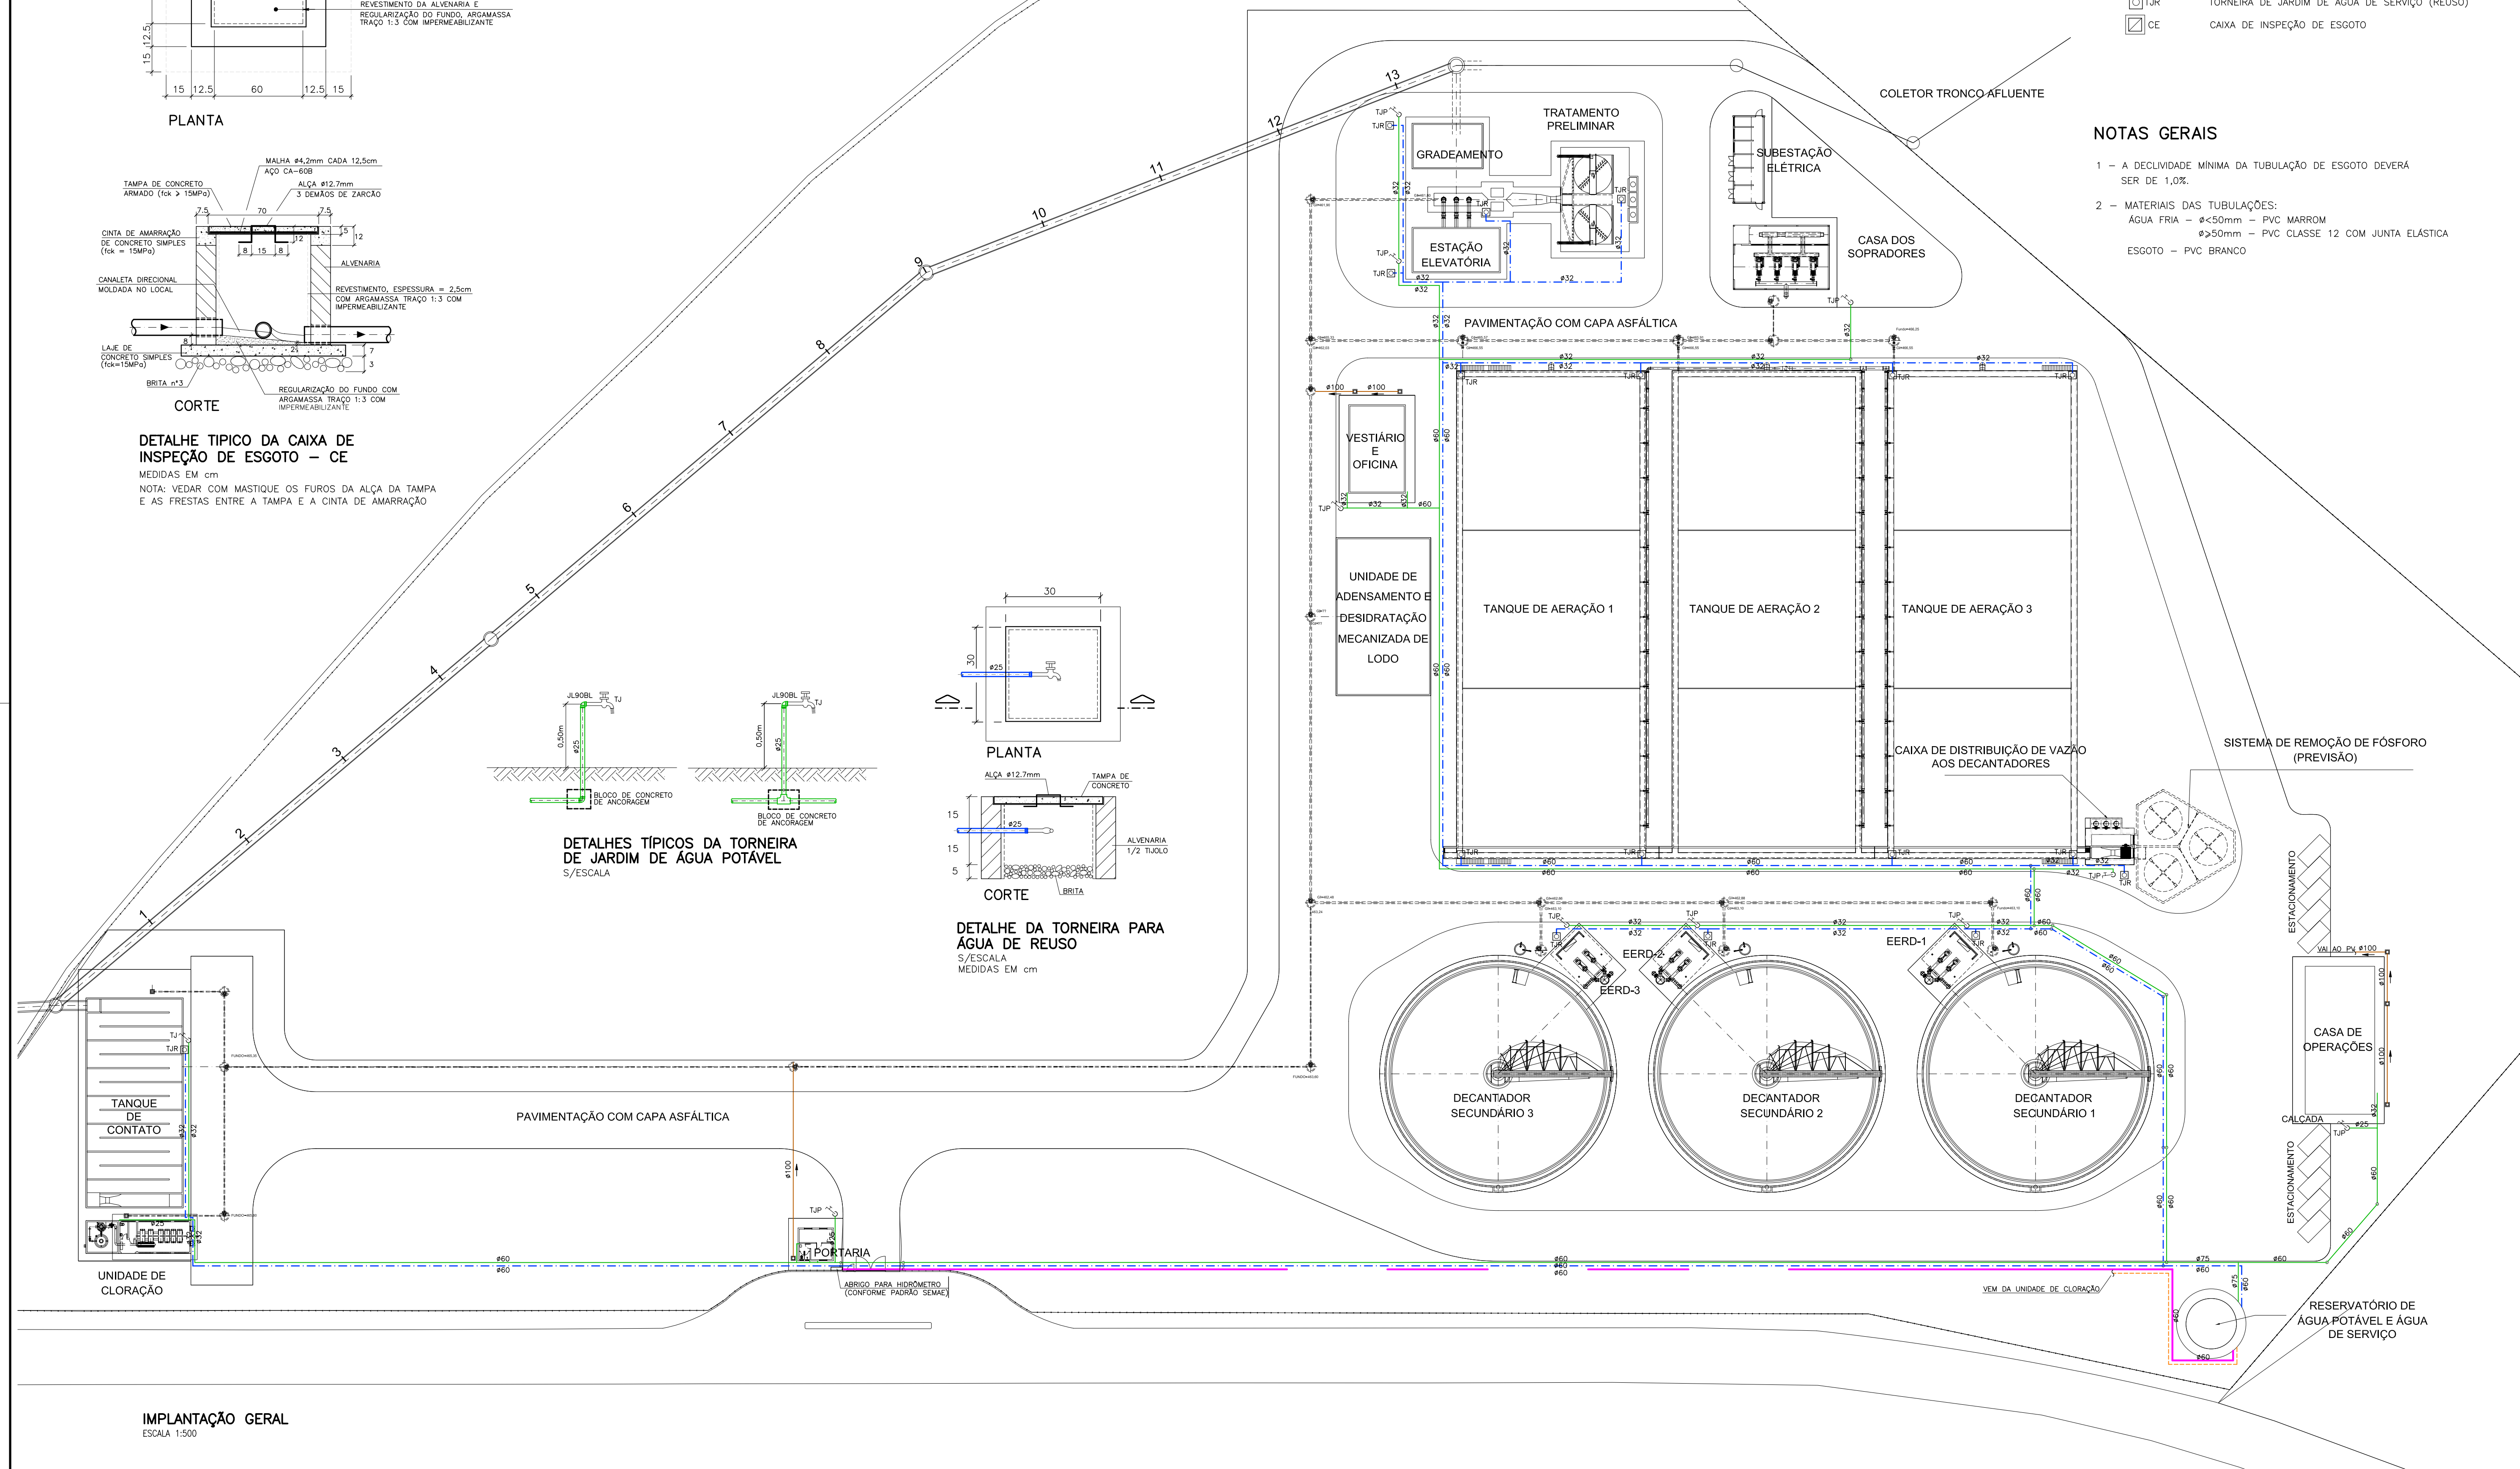


IMPLANTAÇÃO GERAL
ESCALA 1:500

Nº	DATA	REVISÃO	EXECUTADO POR	APROVADO POR	SEMAE		DESENHOS DE REFERÊNCIA	NÚMERO	NOTAS	SEMAE VISTO E ACEITO ESTA ACEITAÇÃO NÃO ISENTA A CONTRATADA DAS RESPONSABILIDADES E OBRIGAÇÕES ESTABELECIDAS NO CONTRATO	EXECUTADO POR		serviço municipal de água e esgotos de piracicaba ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTOS PONTE DO CAIXÃO INSTALAÇÕES PREDIAIS - GERAL		Nº
					ACEITO	DATA					CONSÓRCIO SANEAMENTO DE PIRACICABA				
0	JUN/08	EMISSIONAL INICIAL	MANFRINI								DES. WILMA UYEDA	JUN/2008		REV. 0	FL. 1/2
											PROJ. WILMA UYEDA	JUN/2008			
											ANALISADO				
											ACEITO				
											VISTO	CREA			
											ASS.	CREA 0601603748	JUN/2008		
											APROVADO POR: CLAUDIO MANFRINI JUNIOR		ÁREA PROJ. SISTEMA DE ESGOTOS SANITÁRIOS		
											SUB-ÁREA PROJ. TRATAMENTO MARGEM ESQUERDA				
														ESCALA	INDICADA

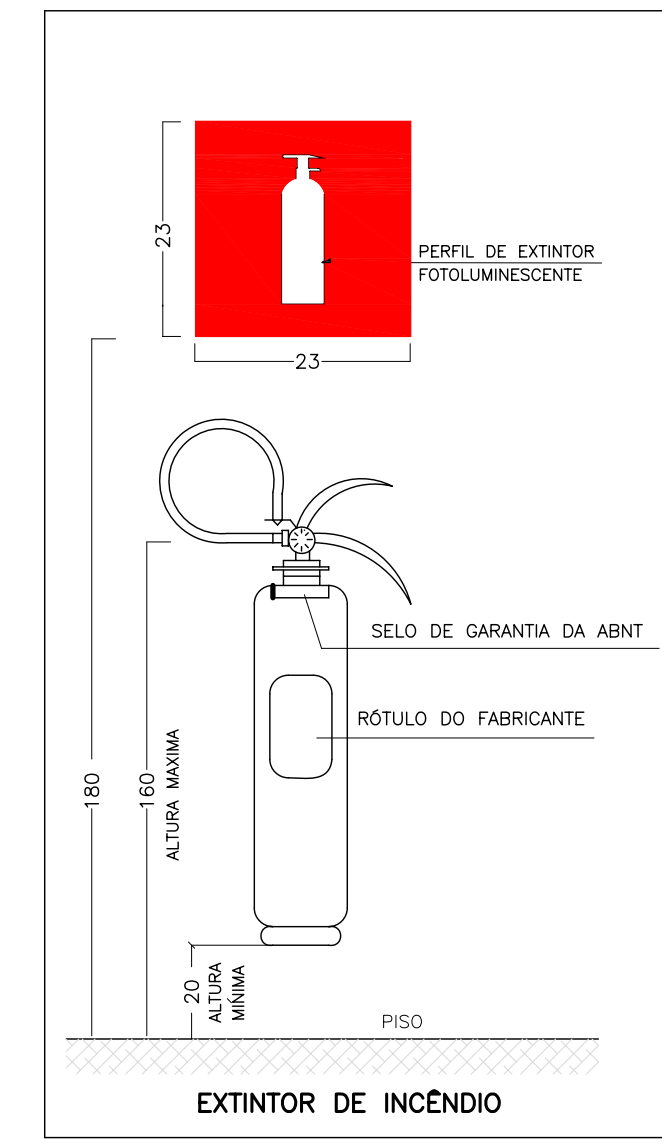

LEGENDA

- EXTINTOR DE ÁGUA PRESSURIZADA 2A – 10 LITROS
- EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO BC 20BC – 4 QUILOS
- EXTINTOR SOBRE RODAS DE PÓ QUÍMICO BC 80BC – 50 QUILOS
- EXTINTOR DE GÁS CARBÔNICO – 6 QUILOS

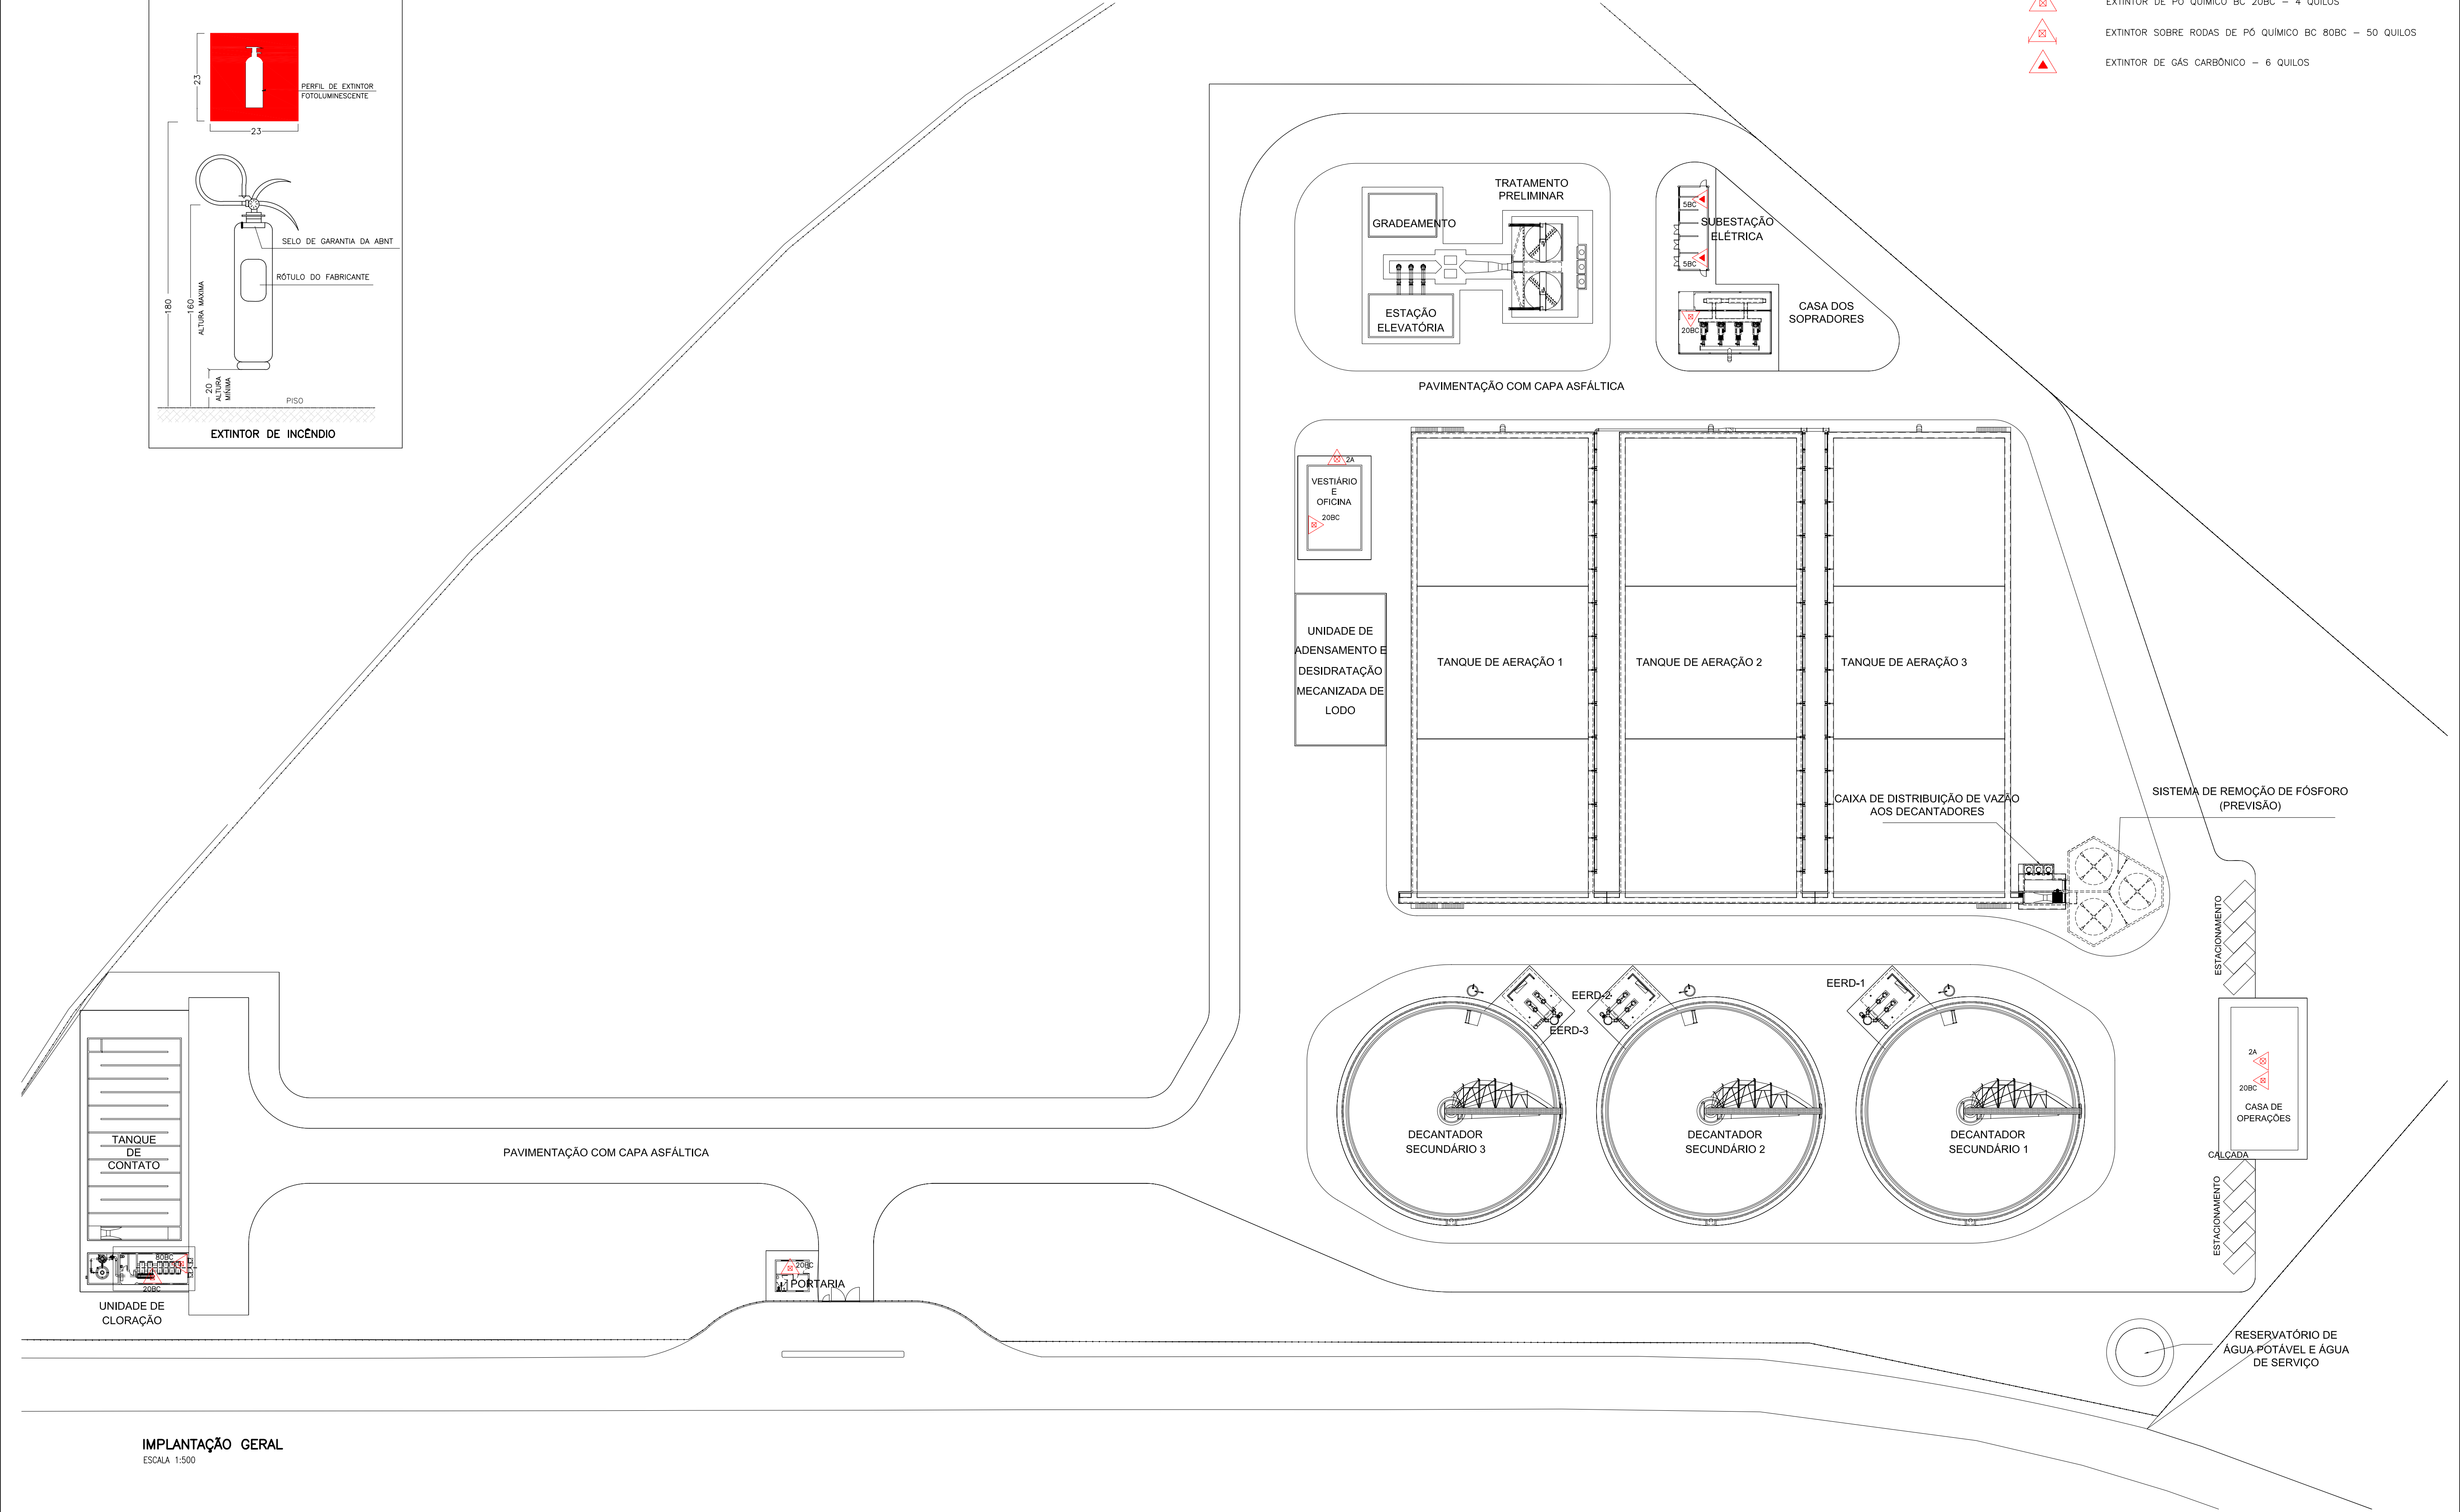

IMPLANTAÇÃO GERAL
ESCALA 1:500

Nº	DATA	REVISÃO	EXECUTADO POR	APROVADO POR	SEMAE		DESENHOS DE REFERÊNCIA	NÚMERO	NOTAS	SEMAE	EXECUTADO POR	CONSÓRCIO SANEAMENTO DE PIRACICABA		serviço municipal de água e esgotos de piracicaba	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTOS PONTE DO CAIXÃO	INSTALAÇÕES PREDIAIS - GERAL	Nº
					ACEITO	DATA											
0	JUN/08	EMISSÃO INICIAL	MANFRINI									VISTO E ACEITO					REV. 0 FL. 2/2
												ESTA ACEITAÇÃO NÃO ISENTA A CONTRATADA DAS RESPONSABILIDADES E OBRIGAÇÕES ESTABELECIDAS NO CONTRATO					Nº CONTRATADA DE-IP-GER-02
												ANALISADO					
												ACEITO					
												VISTO					
												CREA					
												APROVADO POR: CLAUDIO MANFRINI JUNIOR					ESCALA INDICADA
												ASS. CREA 0601603748 JUN/2008					
												SUB-ÁREA PROJ. TRATAMENTO MARGEM ESQUERDA					