










- # LEGENDA
- | | |
|--|--|
|  | CHAMADA DE COLUMNA |
| AF | ÁGUA FRIA |
| E | ESGOTO |
| V | VENTILAÇÃO |
|  | TUBULAÇÃO DE ÁGUA FRIA |
|  | TUBULAÇÃO DE ESGOTO |
|  | TUBULAÇÃO DE VENTILAÇÃO |
| BSCX | BACIA SANITÁRIA COM CAIXA ACOPLADA |
| LV | LAVATÓRIO |
| TL | TORNEIRA DE LAVAGEM (H=50cm) |
| TJ | TORNEIRA DE JARDIM (H=50cm) |
|  CE | CAIXA DE INSPEÇÃO DE ESGOTO |
|  RG | REGISTRO DE GAVETA |
|  | EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO BC 20BC – 4 QUILOS |
|  | EXTINTOR SOBRE RODAS DE PÓ QUÍMICO BC 80BC – 50 QUILOS |

NOTAS GERAIS


- 1 - A DECLIVIDADE MÍNIMA DA TUBULAÇÃO DE ESGOTO DEVERÁ SER:
 - RAMAIS - 2,0%
 - COLETORES - 1,0%
- 2 - AS COLUNAS DE VENTILAÇÃO DEVERÃO SER PROLONGADAS, NO MÍNIMO 30 cm ACIMA DO TELhado E EM SUA EXTREMIDADE INSTALAR UM TERMINAL DE VENTILAÇÃO.
- 3 - MATERIAIS DAS TUBULAÇÕES:
 - PVC MARROM - ÁGUA FRIA
 - PVC BRANCO - ESGOTO E VENTILAÇÃO




DETALHE TÍPICO DA CAIXA DE
INSPEÇÃO DE ESGOTO – CE

MEDIDAS EM cm

NOTA: VEDAR COM MASTIQUE OS FUIROS DA ALÇA DA TAMPA E AS FRESTAS ENTRE A TAMPA E A CINTA DE AMARRAÇÃO

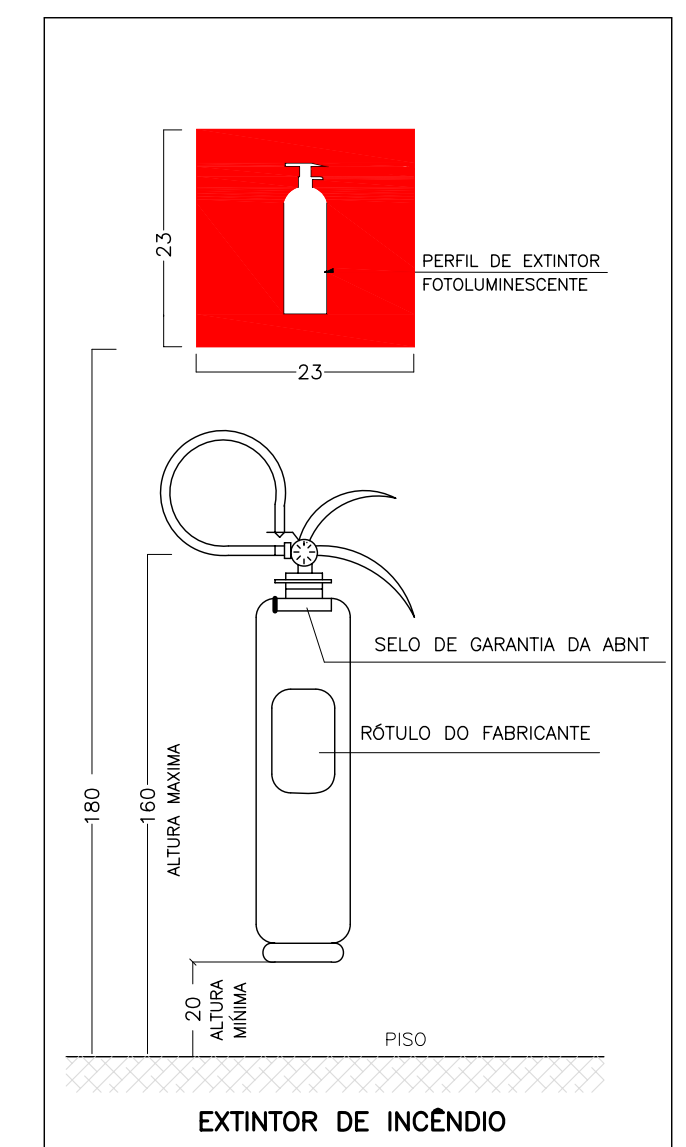

N°	DATA	REVISÃO	EXECUTADO POR	APROVADO POR	SEMAE		DESENHOS DE REFERÊNCIA	NÚMERO	NOTAS	SEMAE VISTO E ACEITO	EXECUTADO POR		serviço municipal de água e esgotos de piracicaba ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTOS PONTE DO CAIXÃO INSTALAÇÕES PREDIAS - CLORAÇÃO		N°	
					ACEITO	DATA					CONSÓRCIO SANEAMENTO DE PIRACICABA					
0	JUN/08	EMISSIONAL INICIAL	MANFRINI								DES. WILMA UYEDA	JUN/2008	PLANTAS, ISOMÉTRICO E DETALHES		REV.	
											PROJ. WILMA UYEDA	JUN/2008			0	FL.
											ANALISADO				1/1	
											ACEITO				N° CONTRATADA	
											VISTO	CREA			DE-IP-CLO-01	
											CREA	0601603748	JUN/2008	ESCALA	INDICAD	