


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
SUPERVISOR DE TENSÃO		SINALIZAÇÃO		TESTE DE LED's							AQUECIMENTO DO PAINEL	ILUMINAÇÃO DO PAINEL		
		COMANDO ENERGIZADO	FALTA DE FASE											

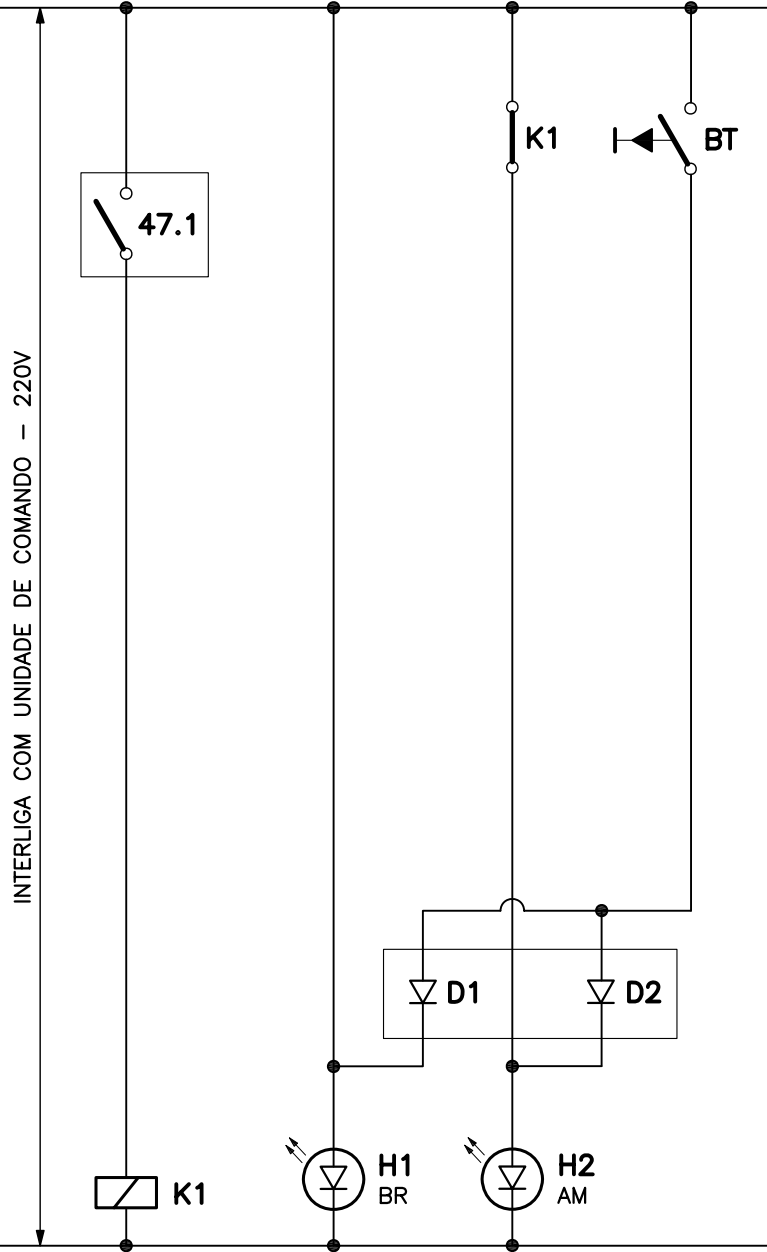


NA	NF
	01/C4
	*

(*) PARA PCE


NOTAS


- 1 – AS ENTRADAS E SAÍDAS ANALÓGICAS E DIGITAIS REFERENTES A ESTE PAINEL ENCONTRAM-SE RELACIONADAS NOS RESPECTIVOS LOCAIS, ONDE SÃO APLICÁVEIS.
- 2 – A RELAÇÃO DE MATERIAS REFERENTES A ESTE PAINEL ENCONTRAM-SE RELACIONADAS NOS RESPECTIVOS LOCAIS, ONDE SÃO APLICÁVEIS.

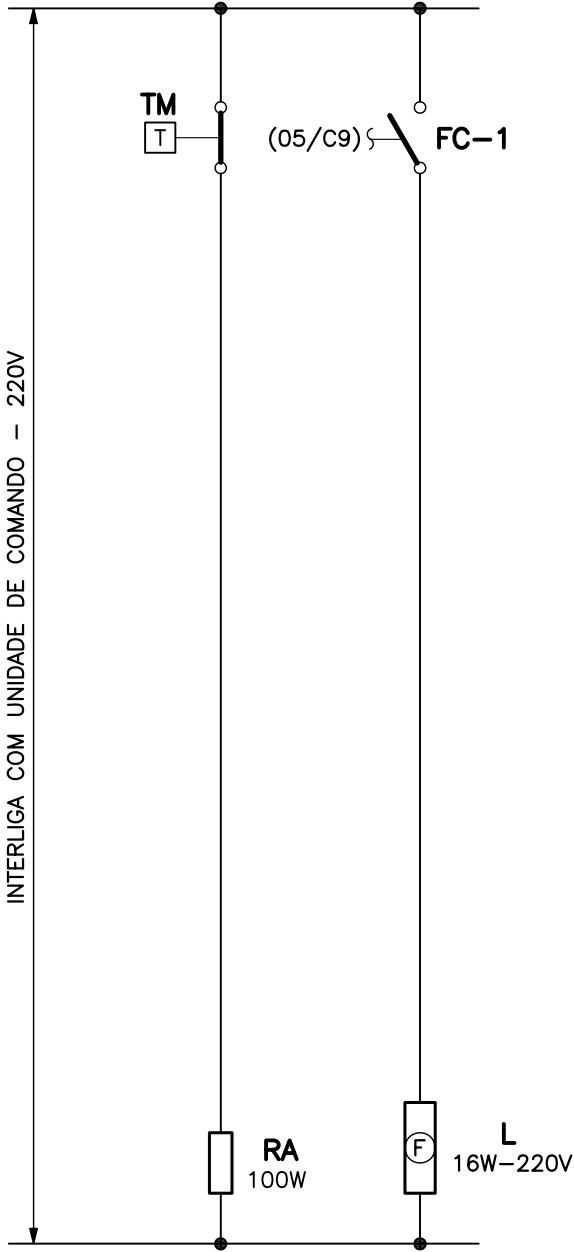

LEGENDA DOS BORNES

- Ø BORNE DO PCM ou PCM-E
- BORNE DO PCE
- ☒ BORNE DE EQUIPAMENTO NO CAMPO

Nº.	DATA	REVISÃO	EXEC.	APROV.	SEMAE		DES.REFERÊNCIA	NOTAS	SEMAE		EXECUTADO POR	serviço municipal de água e esgotos de piracicaba			Nº	
					ACEITO	DATA			VISTO E ACEITO	CONSÓRCIO		ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTOS PONTE DO CAIXÃO	FL.			
									ESTA ACEITAÇÃO NÃO ISENTA A CONTRATADA DAS RESPONSABILIDADES E OBRIGAÇÕES ESTABELECIDAS NO CONTRATO			PROJETO ELÉTRICO E DE INSTRUMENTAÇÃO		REV.	0	01/02
												DIAGRAMAS ELÉTRICOS TÍPICOS				
												PAINEL DE ENTRADA DOS QUADROS ELÉTRICOS (PCM-E)				
										ANALISADO	/ /	DES.: RODRIGO R. MACEDO	10/08			
										ACEITO	/ /	PROJ.: FERNANDO DE CARVALHO	10/08			
										VISTO	/ /	APROV.: CLAUDIO MANFRINI JR	10/08			
												DIAGRAMA FUNCIONAL TÍPICO				
												ÁREA PROJ.: SISTEMA DE ESGOTOS SANITÁRIOS				
												SUB-ÁREA PROJ.: TRATAMENTO MARGEM ESQUERDA				

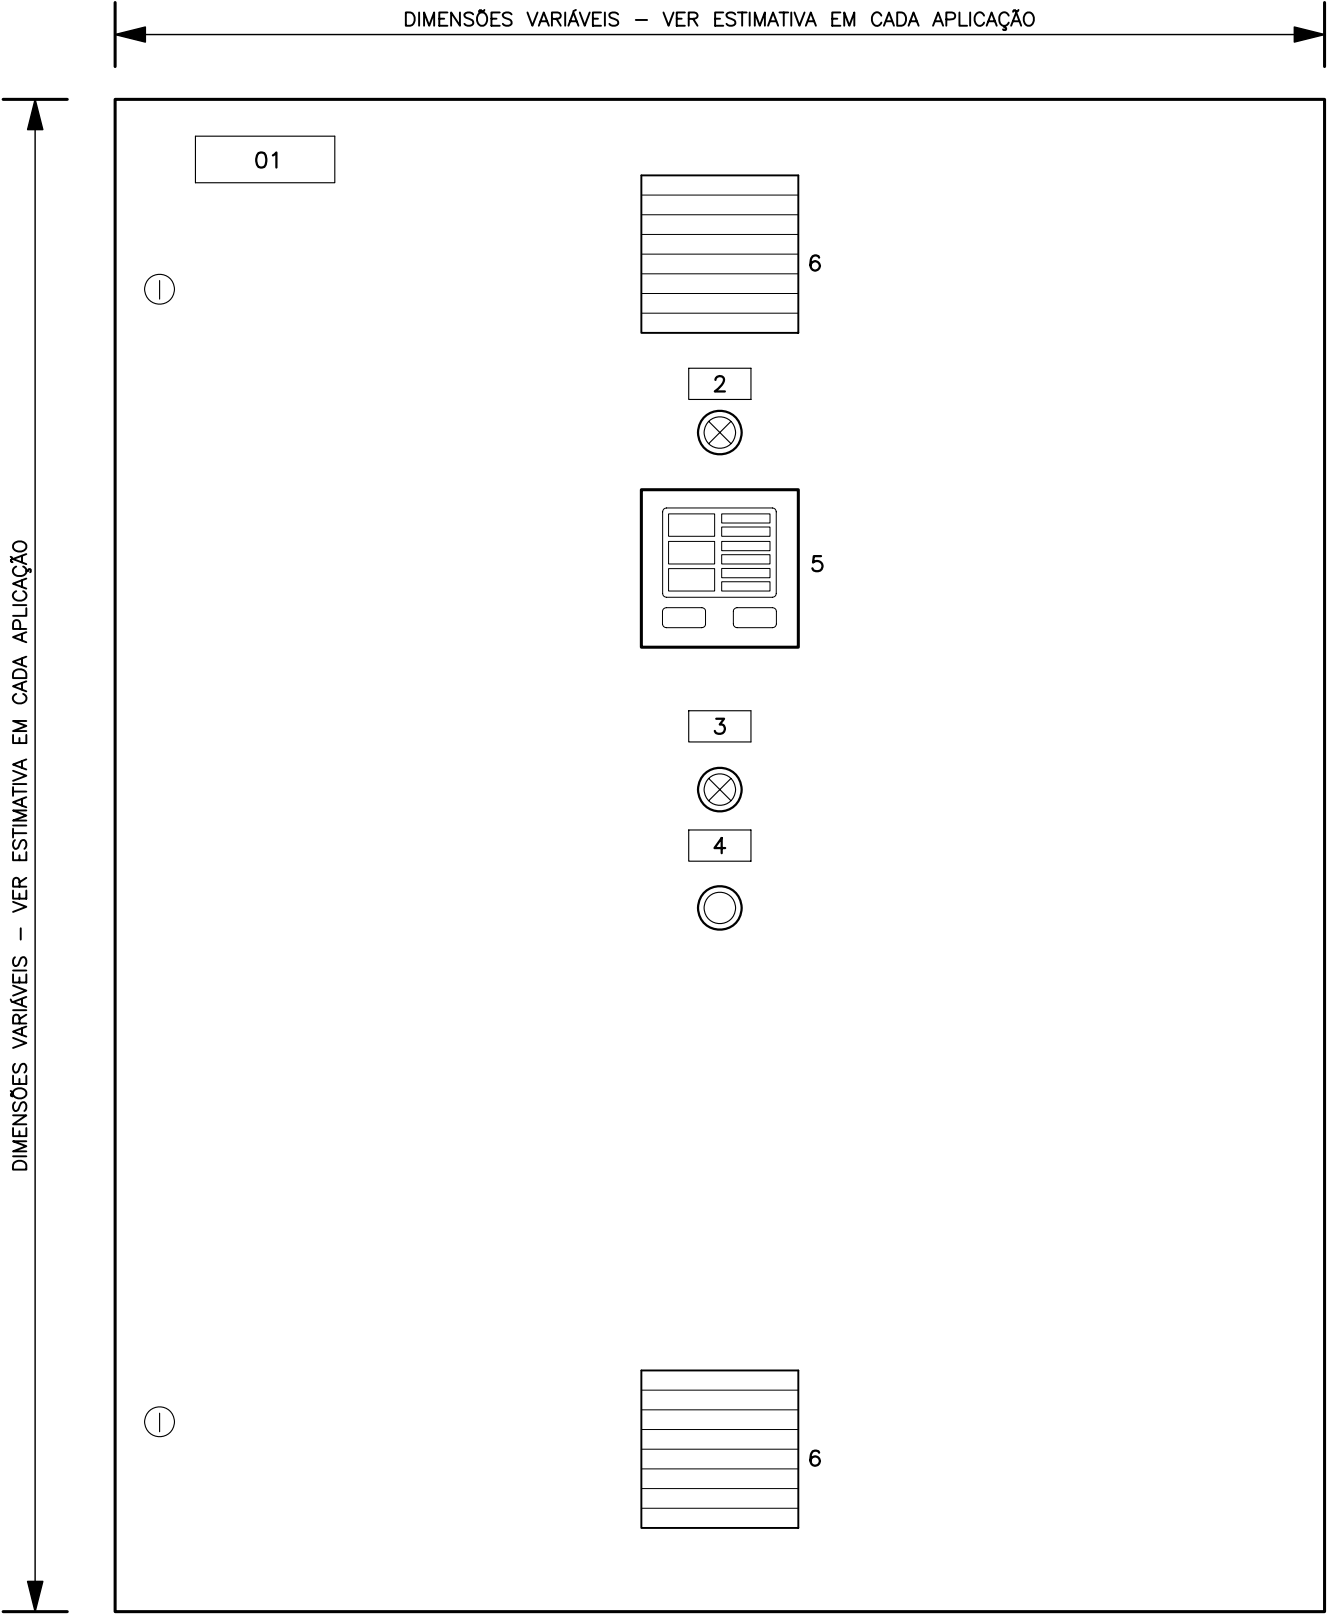

- LEGENDA**
- BOTÃO DE COMANDO
 - SINALIZAÇÃO

- LISTA DE PLAQUETAS**
- 1 - PCM-E
 - 2 - COMANDO ENERGIZADO (BR)
 - 3 - FALTA DE FASE
 - 4 - TESTE DE LED's
 - 5 - MULTIMEDIDOR
 - 6 - VENEZIANA

VISTA FRONTAL COM PORTA FECHADA

250	0,30
140	0,30
132	0,30
10	1,00
7	0,13
7	0,10
7	0,20
7	0,40
7	0,15
7	0,30
7	0,50
7	0,25
7	0,70

Nº.	DATA	REVISÃO	EXEC.	APROV.	SEMAE		DES.REFERÊNCIA	NOTAS	SEMAE VISTO E ACEITO ESTA ACEITAÇÃO NÃO ISENTA A CONTRATADA DAS RESPONSABILIDADES E OBRIGAÇÕES ESTABELECIDAS NO CONTRATO	EXECUTADO POR CONSÓRCIO SANEAMENTO DE PIRACICABA		serviço municipal de água e esgotos de piracicaba ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTOS PONTE DO CAIXÃO PROJETO ELÉTRICO E DE INSTRUMENTAÇÃO DIAGRAMAS ELÉTRICOS TÍPICOS PAINEL DE ENTRADA DOS QUADROS ELÉTRICOS (PCM-E) VISTA FRONTAL COM PORTA EXTERNA FECHADA		Nº	
					ACEITO	DATA				DES.: RODRIGO R. MACEDO	10/08			REV. 0	FL. 02/02
									ANALISADO	/ /	PROJ.: FERNANDO DE CARVALHO	10/08		Nº CONTRATADA DE-EL-52	
									ACEITO	/ /	APROV.: CLAUDIO MANFRINI JR	10/08		ESCALA INDICADA	
									VISTO	/ /					