

SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DE PIRACICABA

Autarquia Municipal (Lei nº 1657 de 30 de abril de 196
DIVISÃO DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO ELETROMECÂNICA

TERMO DE REFERÊNCIA – Solicitação de Compras n.º 2023/


1.OBJETO

1.1.Aquisição de 02 (duas) Bombas centrífugas bipartidas de eixo horizontal.

2.A BOMBA DEVERÁ APRESENTAR

2.1.As dimensões descritas no desenho 01 (em anexo), e os flanges de sucção e recalque de acordo com a figura 01 e tabela 01, conforme segue.

2.1.1.Figura 01 - Dimensões dos flanges

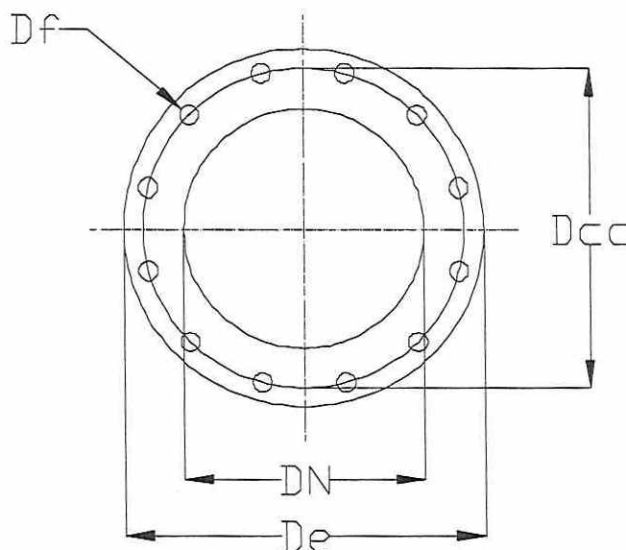

2.1.2.Tabela 01- Dimensões dos flanges de sucção e recalque da bomba

Flange	DN	De	Dcc	Furos	
	mm	mm	mm	Qtde	Df
Sucção	350	533,5	476,25	12	1 1/8"
Recalque	200	381,0	330,20	12	1"

2.2.As paredes dos encostos (corpo e tampa) dos alojamentos dos anéis de desgastes deverão ter espessura entre 8,0 e 10,0 mm.

2.3.Características para trabalhar nas condições operacionais que seguem.

2.3.1.Uma única bomba na tubulação Ø700 mm, com Q=1250 m³/h e Hm=104,25 mca.

2.3.2.Em paralelo com duas bombas na tubulação Ø700 mm, cada bomba com Q=1000,00 m³/h e Hm =120,40 mca.

SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DE PIRACICABA

Autarquia Municipal (Lei nº 1657 de 30 de abril de 196

DIVISÃO DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO ELETROMECAÂNICA

TERMO DE REFERÊNCIA – Solicitação de Compras n.º 2023/

2.3.3. Em paralelo com três bombas na tubulação Ø700 mm, cada bomba com $Q = 793,33 \text{ m}^3/\text{h}$ e $H_m = 131,18 \text{ mca}$.

2.4. Em vista disso, a bomba deverá apresentar a curva de performance ($H_m \times Q$) idêntica à curva característica da bomba, GRÁFICO 02 e PLANILHA 01 em anexo.

2.5. O consumo de energia na Captação onde serão instaladas as bombas objeto desta licitação é elevado, e como o consumo depende diretamente do rendimento das bombas, elas deverão apresentar rendimento igual ou superior à da curva do rendimento $\times$ vazão, GRÁFICO 01 e PLANILHA 01 em anexo.

3.CONDIÇÕES DE OPERAÇÃO DA BOMBA

3.1. Líquido a bombear-----Água bruta

3.2. Temperatura do líquido-----Ambiente

3.3. Densidade do líquido-----1,0

3.4. NPSH requerido (máximo)-----4,00m (para $Q = 1000 \text{ m}^3/\text{h}$)

3.5. NPSH requerido (máximo)-----5,60m (para $Q = 1250 \text{ m}^3/\text{h}$)

4.CARACTERÍSTICA DA BOMBA

4.1. Rotação-----1775rpm - sentido anti-horário

4.2. Lubrificação dos mancais-----graxa

4.3. Mancais-----rolamentos

4.4. Diâmetro de sucção-----14" (ANSI B-16.1 - 125 Lbf / pol² FoFo)

4.5. Diâmetro da descarga-----8" (ANSI B-16.1-250LBS FoFo)

5.MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DA BOMBA

5.1. Carcaça -----Aço inoxidável ASTM A-743 grau CA 6NM

5.2. Tampa-----Aço inoxidável ASTM A-743 grau CA 6NM

5.3. Mancais-----FoFo cinzento ASTM A-48 CLASSE 30

5.4. Rotor tipo "HH"-----Aço inoxidável ASTM A-743 grau CA 6NM

5.5. Eixo -----Aço carbono ASTM A-576 grau 1045

5.6. Anéis de desgaste do rotor-----Aço inoxidável ASTM A-743 grau CA 40

5.7. Anéis de desgaste da carcaça--Aço inoxidável ASTM A -743 grau CA 40

5.8. Anéis cadeados-----Latão

5.9. Bucha do eixo-----FoFo metalizado / AISI 420

5.10. Aperta gaxeta-----Aço inoxidável ASTM A-743 grau CA 6NM

5.11. Gaxeta-----Fibra acrílica com PTFE

6.CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO

6.1. A bomba deverá atender rigorosamente as condições e características exigidas pelo SEMAE, e será utilizada para substituição de bombas existentes, da marca IMBIL, modelo 200-530 HH, portanto deverá atender os detalhes construtivos e os mesmos dimensionais (a mesma distância entre os flanges de sucções e recalque,



SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DE PIRACICABA

Autarquia Municipal (Lei nº 1657 de 30 de abril de 196)
DIVISÃO DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO ELETROMECÂNICA

TERMO DE REFERÊNCIA – Solicitação de Compras n.º 2023/

a mesma furação dos flanges de sucção e recalque, os mesmos tamanhos dos flanges, a mesma furação da base, o mesmo diâmetro dos chumbadores, etc.), com rendimento igual ou superior, ao das bombas que serão substituídas, de maneira que permita a sua imediata instalação e operação, sem haver a necessidade de qualquer mudanças nas bases, nas tubulações de ligações, forma de operação, etc.

6.2. As furações dos flanges de sucção e de recalque deverão ser passantes, conforme Tabela 01 do item 2.1.2 do presente Termo.

6.3. O sentido de rotação da bomba é anti-horário, portando as roscas do eixo de travamento das buchas deverão ser rosca direita para o lado acoplado, e rosca esquerda para o lado não acoplado.

6.4. A bomba deverá receber pintura padrão da Contratada.

6.5. O corpo e tampa da bomba deverá ter revestimento interno com produto a base de polímeros (resina epóxi curada com poliaminas) e oligômeros de alto peso molecular 100% sólido (ausência de solventes ou compostos orgânicos voláteis prejudiciais à saúde), com carga metálica de Ferro-Silício, usinável com torno convencional. Utilizado para reconstrução de superfícies desgastadas ou como vedante de vazamentos em tubulações e/ou equipamentos. Possui excelente resistência química e mecânica, Dureza de 89 Shore D, Resistência térmica de 93°C em imersão contínua 200°C a seco, Resistência à compressão conforme norma ASTM D695 de 914 Kgf/cm², tensão de adesão (resistência ao cisalhamento) conforme norma ASTM D1002 de 190 Kgf/cm², cura para imersão em produtos químicos de 1 (um) dia a 30°C.

6.6. Quando da entrega, a bomba deverá estar em perfeitas condições de utilização.

6.7. A contratada fica obrigada a dar garantia integral, conforme ofertado em proposta, contra qualquer defeito de fabricação que o material venha apresentar, incluindo avarias no transporte até o local de entrega, mesmo depois de ocorrida sua aceitação/aprovação pelo SEMAE, sendo que a nova unidade fornecida na substituição da defeituosa ou danificada deverá ter prazo de garantia igual ou superior ao da substituída.

6.8. Fica a Contratada desobrigada de qualquer garantia sobre a bomba, quando se constatar que o defeito decorre de mau uso ou negligência do preposto do SEMAE.

6.9. Após a entrega, será feita conferência para verificação das características e condições da bomba.

6.10. A assinatura do canhoto da Nota Fiscal indica, tão somente, que o SEMAE está de acordo com a quantidade da bomba, sendo o seu recebimento definitivo condicionado às análises técnicas à aferição da qualidade e características da bomba.

7. LOCAL DE ENTREGA DO OBJETO

7.1. A bomba deverá ser entregue na Divisão de Manutenção e Instalação Eletromecânica do SEMAE, na Avenida Beira Rio n.º 111 – Centro – Piracicaba/SP.

SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DE PIRACICABA

Autarquia Municipal (Lei nº 1657 de 30 de abril de 196
DIVISÃO DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO ELETROMECÂNICA

TERMO DE REFERÊNCIA – Solicitação de Compras n.º 2023/

8. HORÁRIO DE ENTREGA DO OBJETO

8.1. O horário para a entrega é das 07:00 h as 11:00 horas, e das 12:00 h as 16:00 horas, de 2ª a 6ª feiras, exceto feriados e pontos facultativos.

9. GARANTIA DO OBJETO

9.1. A Contratada deverá apresentar garantia mínima de 90 (noventa) dias.

10. PRAZO DE ENTREGA DO OBJETO

10.1. O prazo para a entrega da bomba deverá ser de até 60 (sessenta) dias.

11. CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO

11.1. As empresas interessadas em participar da licitação deverão apresentar com a proposta, o que segue.

11.1.1. Rendimento idêntico ou com valores superiores ao da curva de rendimento, conforme Gráfico 01 em anexo.

11.1.2. Curva de performance idêntica à da curva característica da bomba, conforme Gráfico 02 em anexo.

11.1.3. Desenho dimensional da bomba, conforme Desenho 01 em anexo.

12. DOCUMENTOS QUE DEVERÃO SER FORNECIDOS NA ENTREGA DO OBJETO

12.1. Certificado de teste hidrostático.

12.2. Certificado de performance testemunhado.

12.3. Manual de Instalação, Operação e Manutenção da bomba em português.

12.4. Desenho dimensional da bomba.

12.5. Desenho em vista explodida da bomba.

12.6. Relação de peças e componentes da bomba.

12.7. Certificado de qualidade dos materiais utilizados na fabricação da bomba.

12.8. Certificado de balanceamento.

12.9. Procedimento padrão de pintura.

12.10. Folha de dados da bomba.

12.11. Certificado de garantia.

12.12. Relatório final de inspeção.

13. OBSERVAÇÕES GERAIS

13.1. Caso venha ocorrer dúvidas nos resultados dos ensaios, ou se a bancada de testes e ou instrumentos de calibração e aferição se mostrarem inadequados ou descalibrados, o SEMAE poderá determinar que os ensaios sejam realizados em laboratório independente, e de sua confiança. Neste caso todos os custos oriundos da realização dos testes, decorrerão por conta da Contratada.



SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DE PIRACICABA

Autarquia Municipal (Lei nº 1657 de 30 de abril de 196
DIVISÃO DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO ELETROMECCÂNICA

TERMO DE REFERÊNCIA – Solicitação de Compras n.º 2023/

13.2.A Contratada deverá agendar com 07 (sete) dias de antecedência a realização dos ensaios da bomba, com técnicos do SEMAE e/ou técnicos designados a acompanhar a realização dos testes.

13.3.A Contratada deverá fornecer Certificado de Qualidade de todos os materiais utilizados na fabricação da bomba.

14.CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

14.1.O pagamento será realizado após o fornecimento do objeto, conforme padrão adotado pelo SEMAE.

15.FISCAL DO CONTRATO

15.1.Rafael Bassi

15.2.Chefe de Setor de Manutenção e Instalação Mecânica

15.3.Funcional: 2460.5

15.4.Fone: (19) 3432-2780 / 3422-8774 / 98412-1870

15.5.E-mail: rbassi@semaepiracicaba.sp.gov.br

16. GESTOR DO CONTRATO

16.1.Denival José Santim


16.2.Chefe de Divisão de Manutenção e Instalação Eletromecânica

16.3.Funcional: 2584.5



16.4.Telefones: (19) 3432-2780 / 3422-8774 / 98412-0779

16.5.E-mail: djsantin@semaepiracicaba.sp.gov.br

Piracicaba, 17 de março de 2023

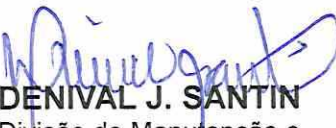
DENIVAL J. SANTIN
Divisão de Manutenção e
Instalação Eletromecânica

DIMENSÕES	mm
A	450,00
B	508,00
C	305,00
D	216,00
E	305,00
F	305,00
G	254,00
H	1305,00
I	740,00
J	305,00
K	521,00
L	883,00
M	32,00
Ø Furos	32,00

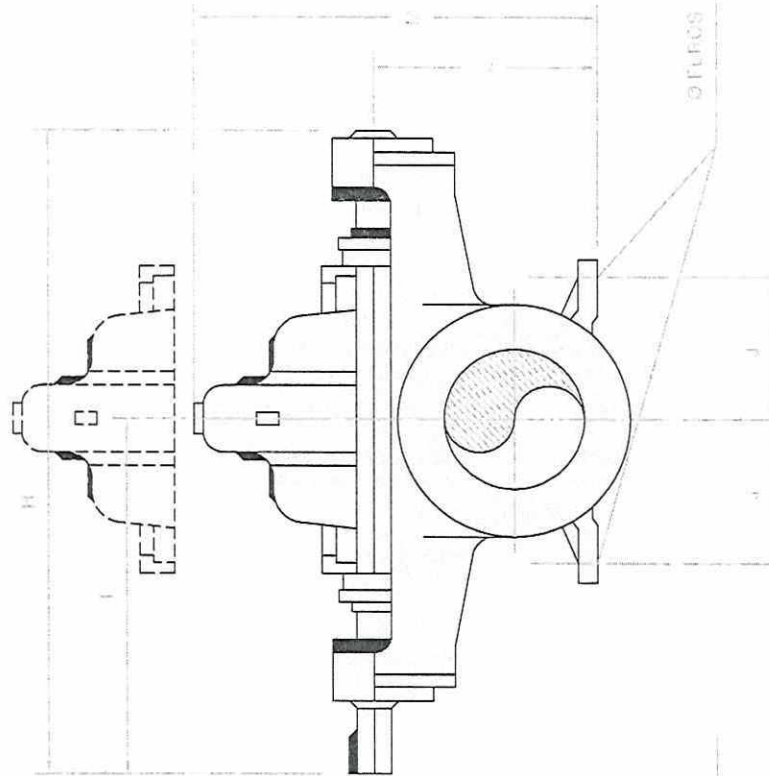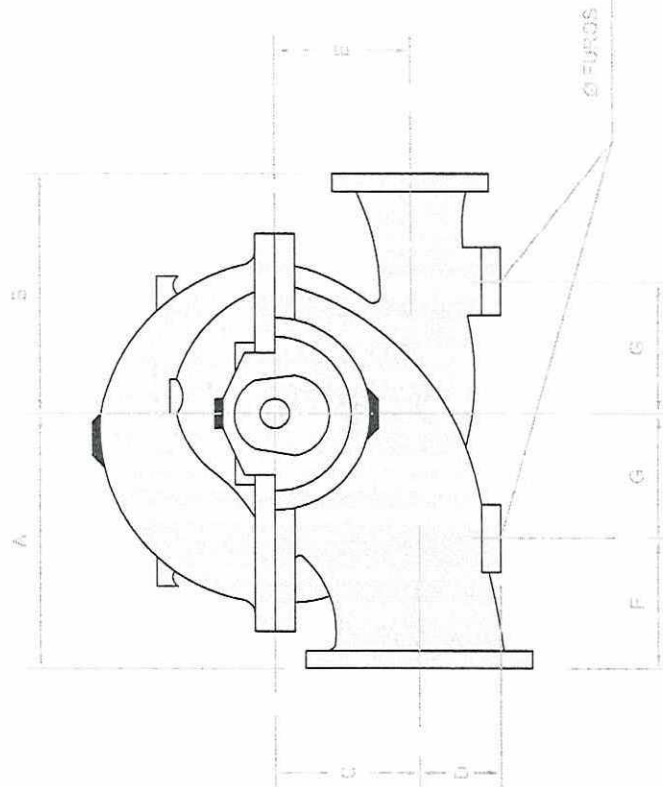

DEPARTAMENTO DE OBRAS HIDRAULICAS
CADASTRO TECNICO

SEMAE - SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO

REVISÃO Nº:
ESCALA:
FOLHA:
Nº 01



PROJETO: ABASTECIMENTO DE ÁGUA
TÍTULO: DESENHO DA BOMBA DA CAPTAÇÃO II

DATA: 14/06/2017
DESENHO: PAU GLEIT
VISTO:


RESPONSÁVEL: CREA:

N:\PECS\Bomba captção II.dwg

22

34/2


GRÁFICO 02-CURVA CARACTERÍSTICA DA BOMBA

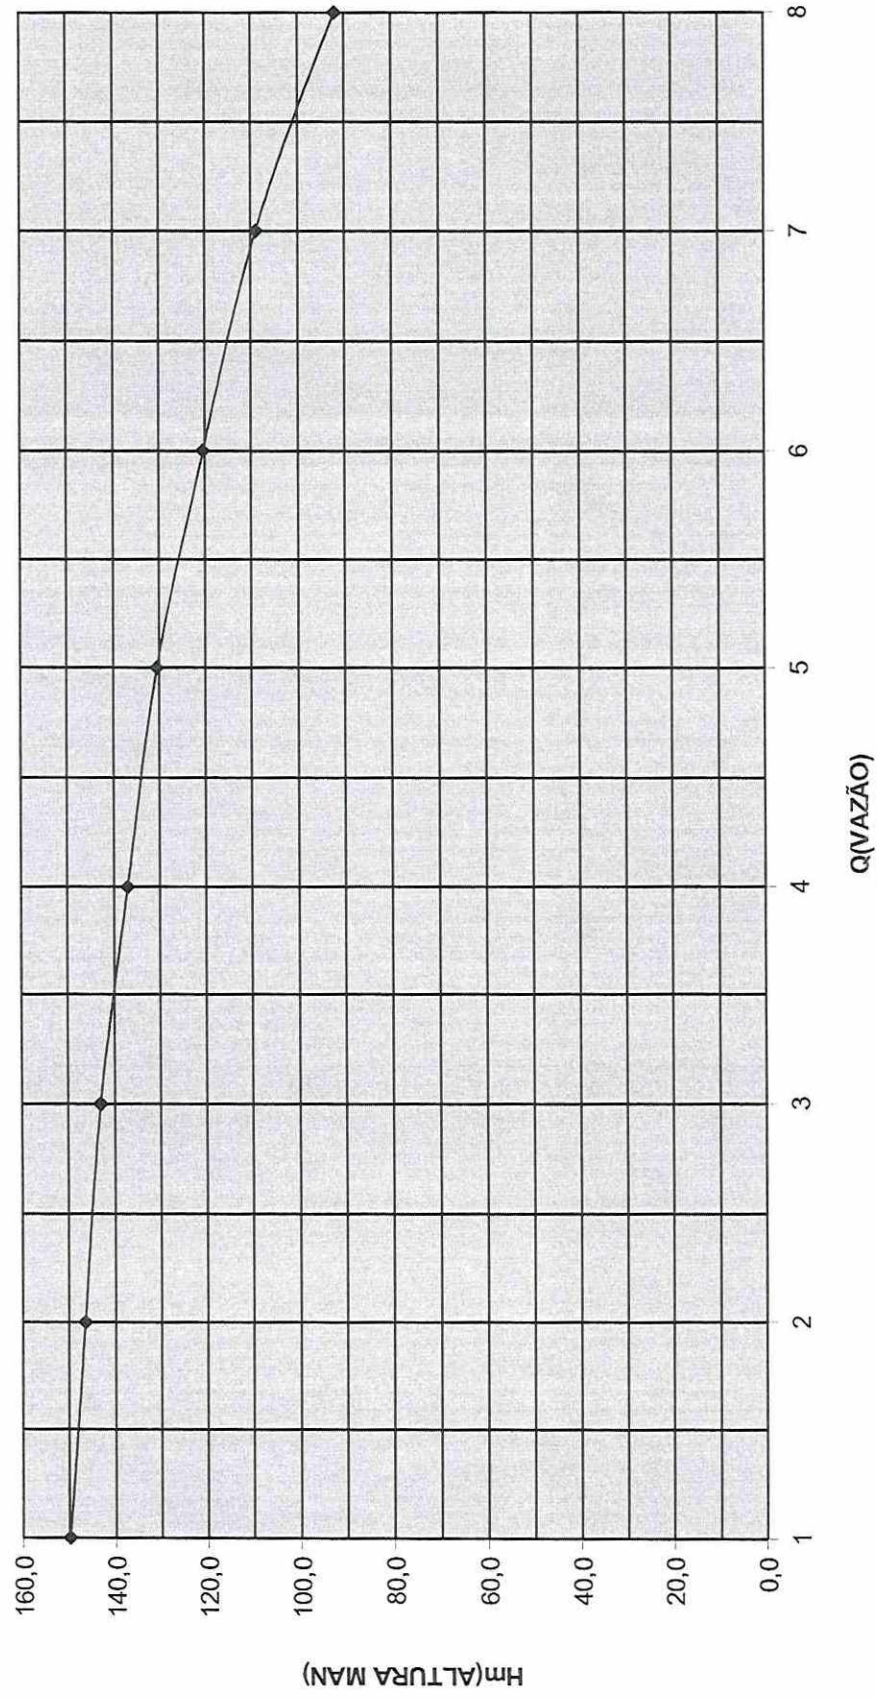

2

32

GRÁFICO 01-RENDIMENTO(%)

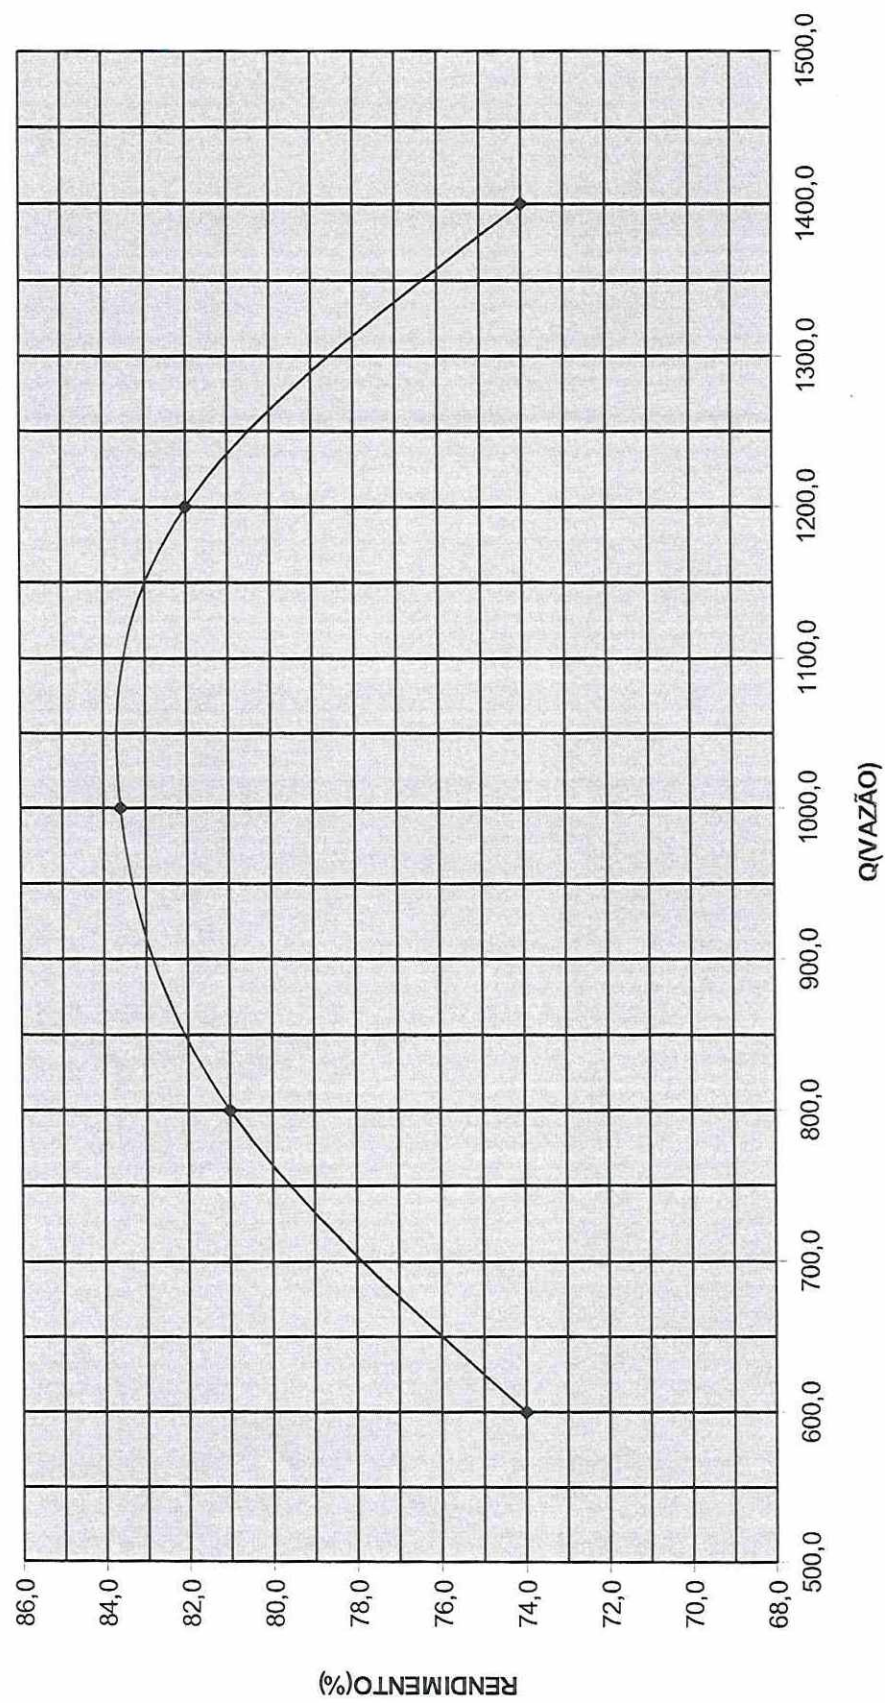

4.

33

34
2

CURVAS CARACTERÍSTICAS DAS BOMBAS

1-CURVAS CARACTERÍSTICAS DA BOMBA

Hm(m)	Q(m ³ /h)
149,8	0,0
146,5	200,0
143,0	400,0
137,0	600,0
130,5	800,0
120,4	1000,0
109,0	1200,0
92,0	1400,0

2-CURVA CARACTERÍSTICA DA BOMBA X RENDIMENTO

Q(m ³ /h)	RENDIMENTO(%)
600,0	74,0
800,0	81,0
1000,0	83,6
1200,0	82,0
1400,0	74,0

10.