

REVISÃO	OBSERVAÇÃO

VISTO E ACEITO	NOTAS
ESTA ACEPTAÇÃO NÃO SENTA A CONTRATAÇÃO DAS RESPONSABILIDADES E OBRIGAÇÕES ESTABELECIDAS NO CONTRATO	Todas as dimensões das partes civis estão expressas em metro (m) e os diâmetros internos das tubulações estão em milímetros (mm), salvo exceções expressas nos desenhos
ANALISADO	DI, diâmetro interno
ACEITO	
VISTO	

CLIENTE:	SEMAE
	Serviço Municipal de Água e Esgoto de Piracicaba

HIDROSAN

ENGENHARIA

PROJETO BÁSICO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA ETA CARIM FINO - PIRACICABA - SP

PLANTA GERAL DA 1ª E 2ª ETAPAS

CAMINHAMENTO DOS PRODUTOS QUÍMICOS


CONTOUR 3D/2D/25/33

AV. SÃO CARLOS, 2285 - JARDIM NOVO JARDIM - PIRACICABA - SP

DATA: MAIO/2010

02/19

02/19

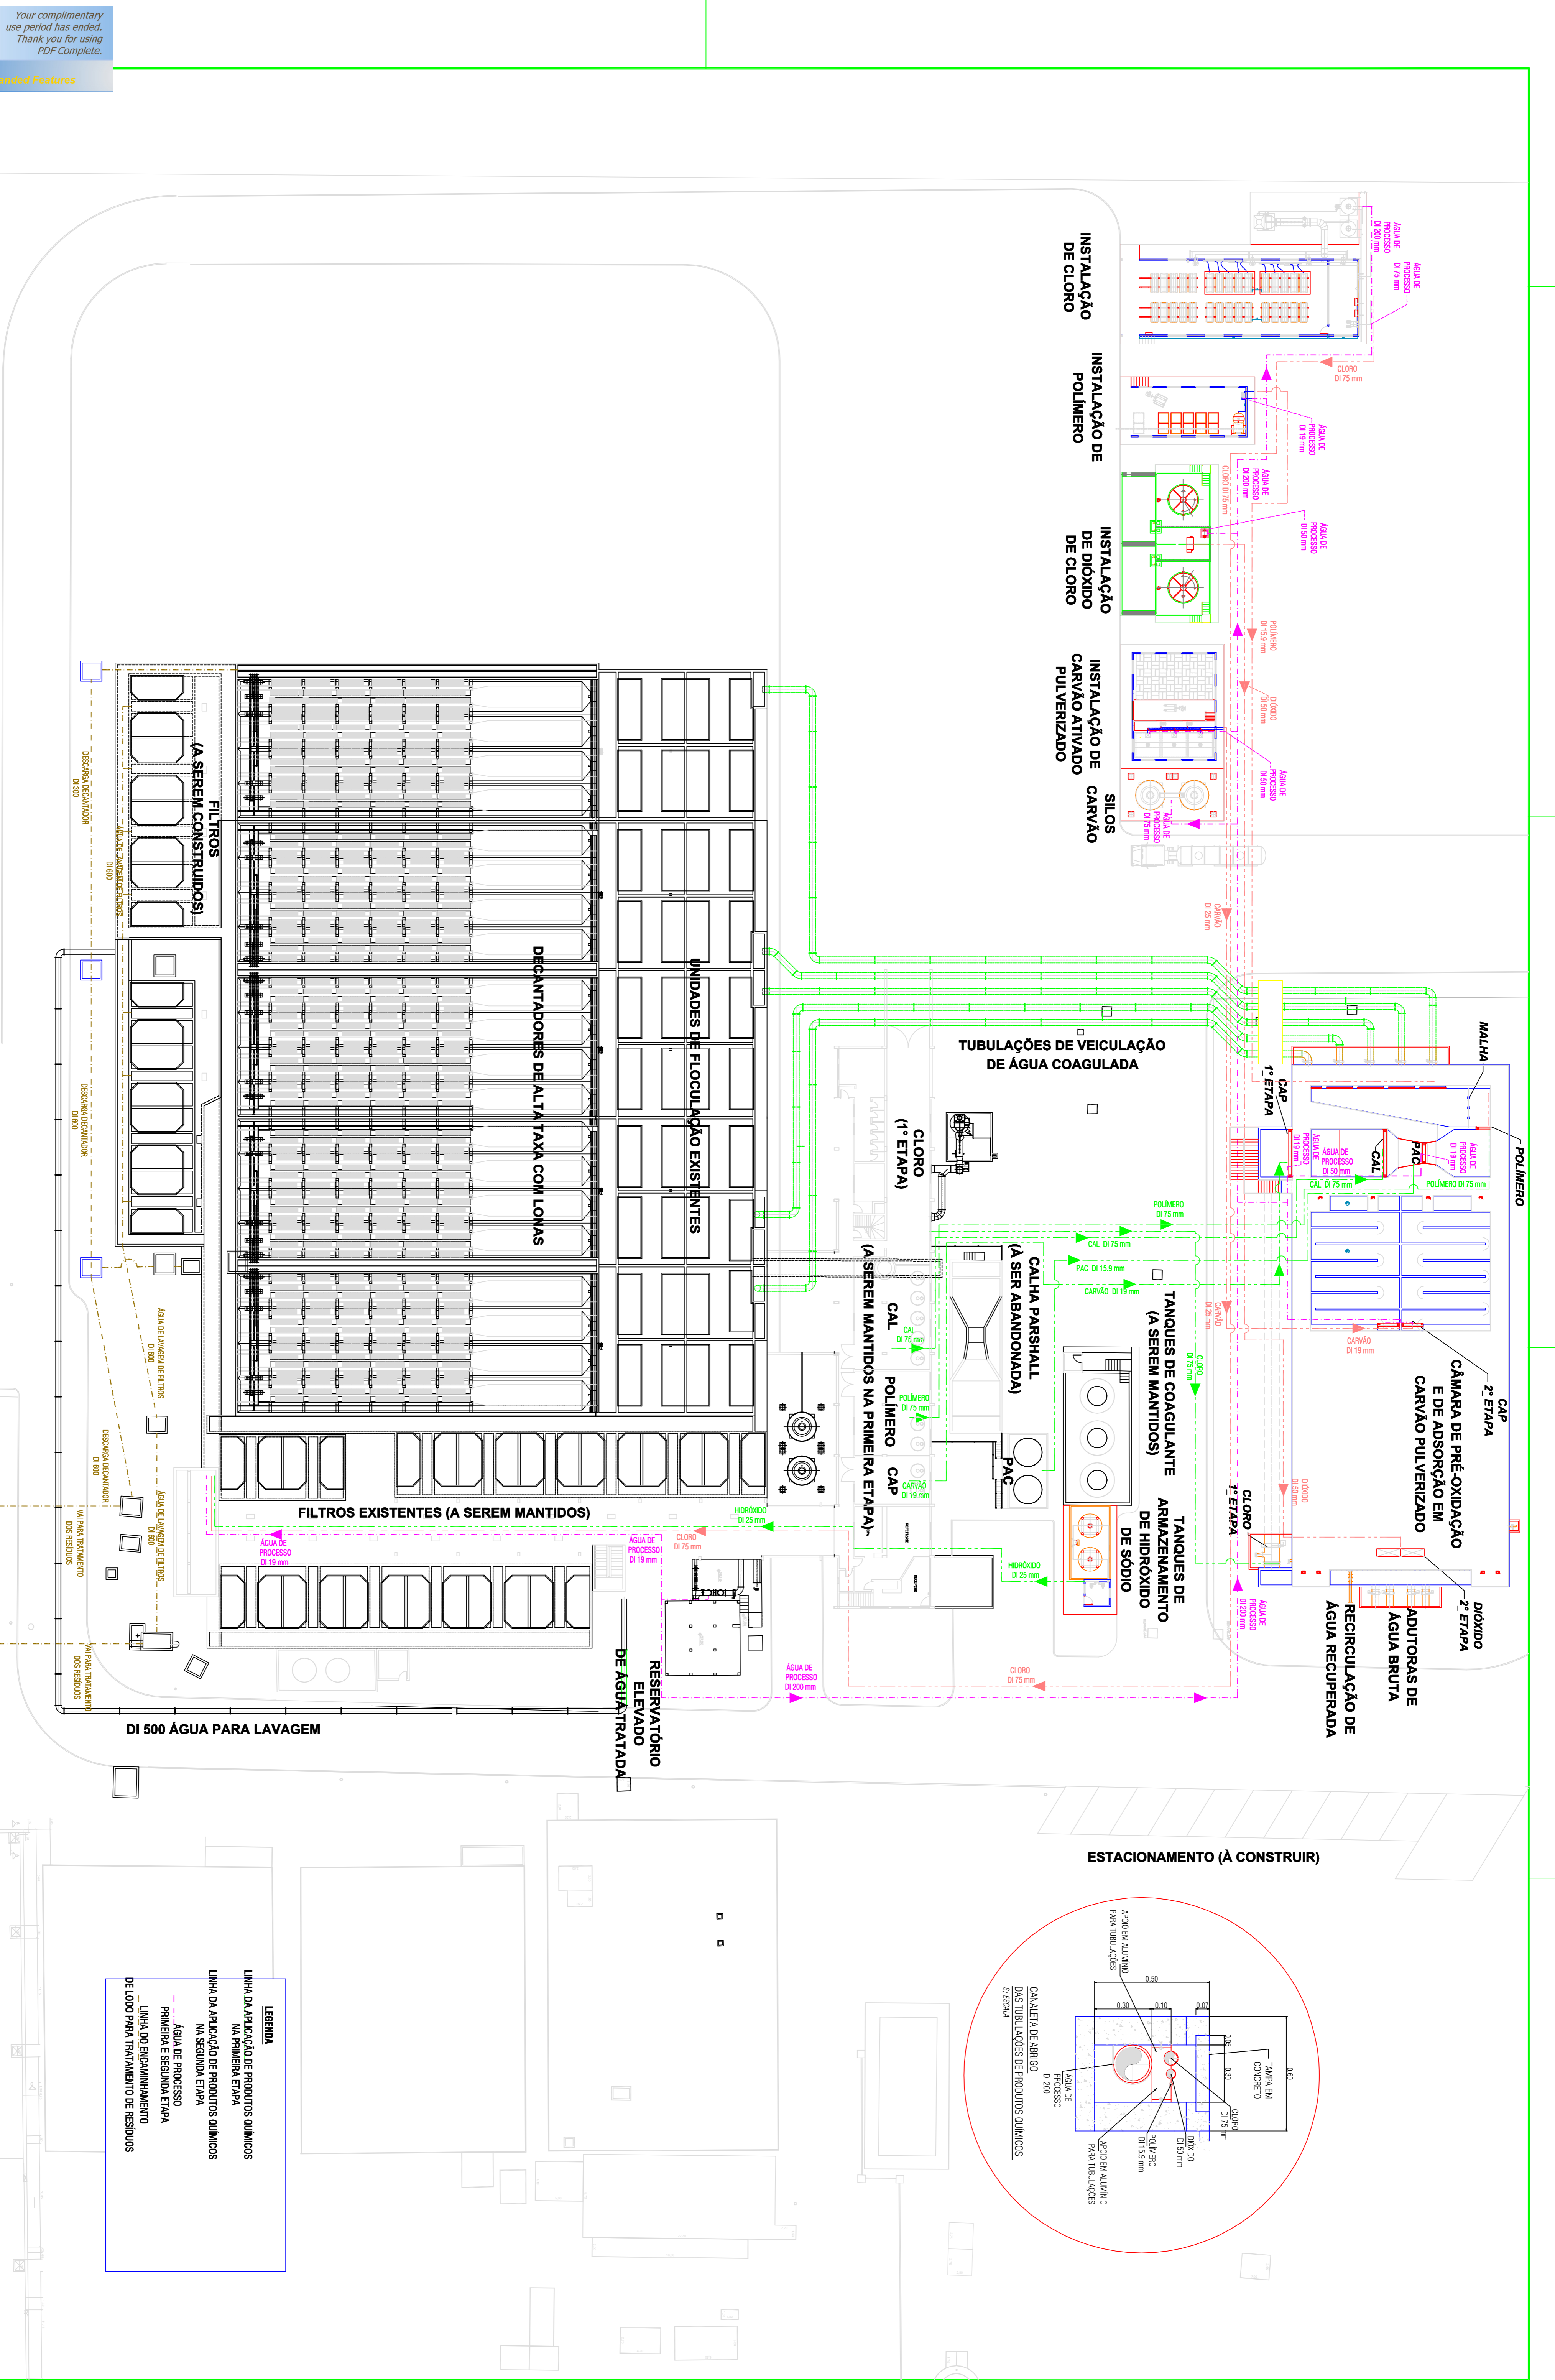

**LEGENDA**

— LINHA DA APLICAÇÃO DE PRODUTOS QUÍMICOS NA PRIMEIRA ETAPA

- - - LINHA DA APLICAÇÃO DE PRODUTOS QUÍMICOS NA SEGUNDA ETAPA

... LINHA DE PROCESSO PRIMÁRIA E SEGUNDA ETAPA

... LINHA DO ENCAMINHAMENTO DE LODO PARA TRATAMENTO DE RESÍDUOS