



BLOCO DE ANCORAGEM Ø 600 mm

CURVA - 11°15'

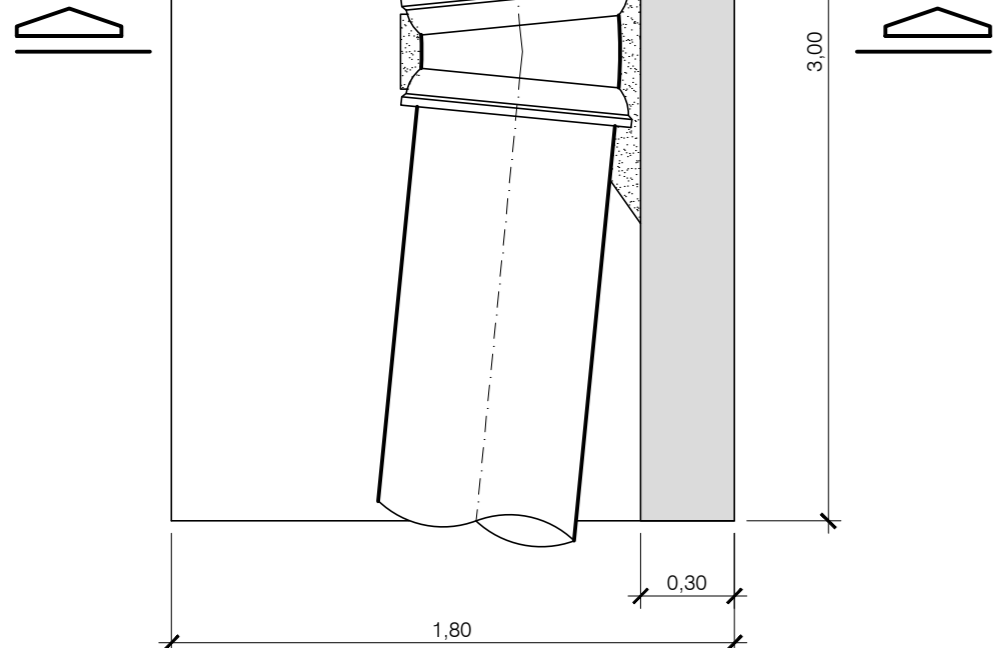


PLANTA
ESC. 1:25

CURVA - 22°30'

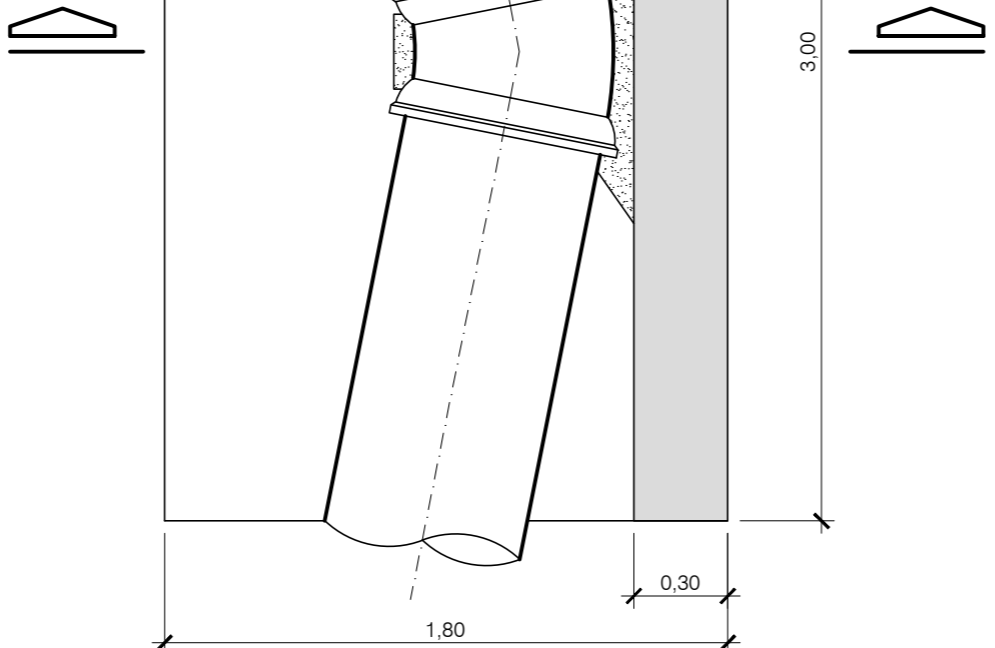


PLANTA
ESC. 1:25

CURVA - 45°

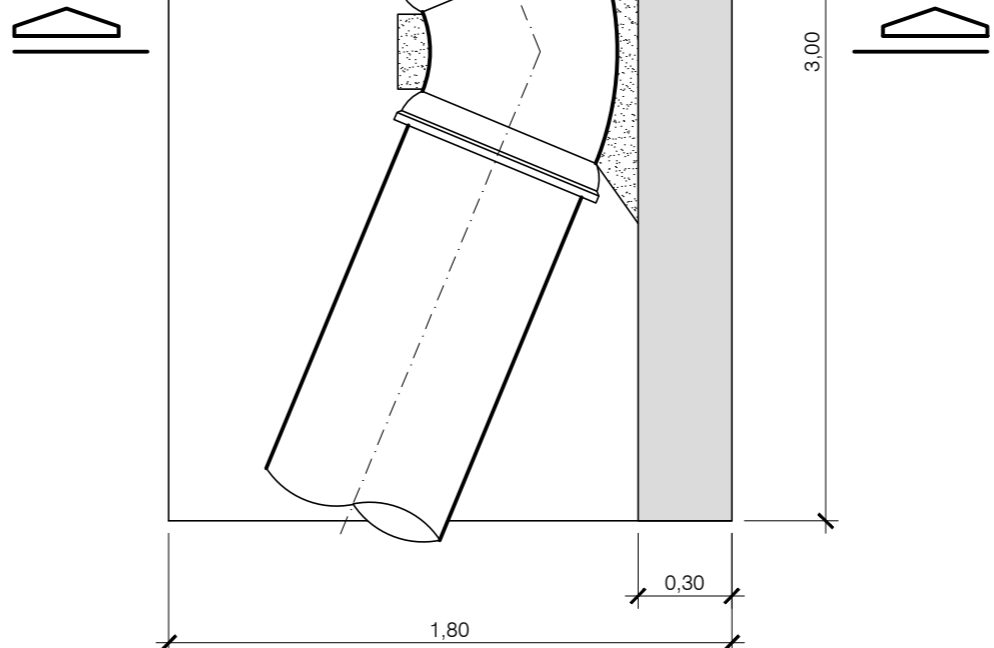


PLANT
ESC. 1:25

CURVA - 90°

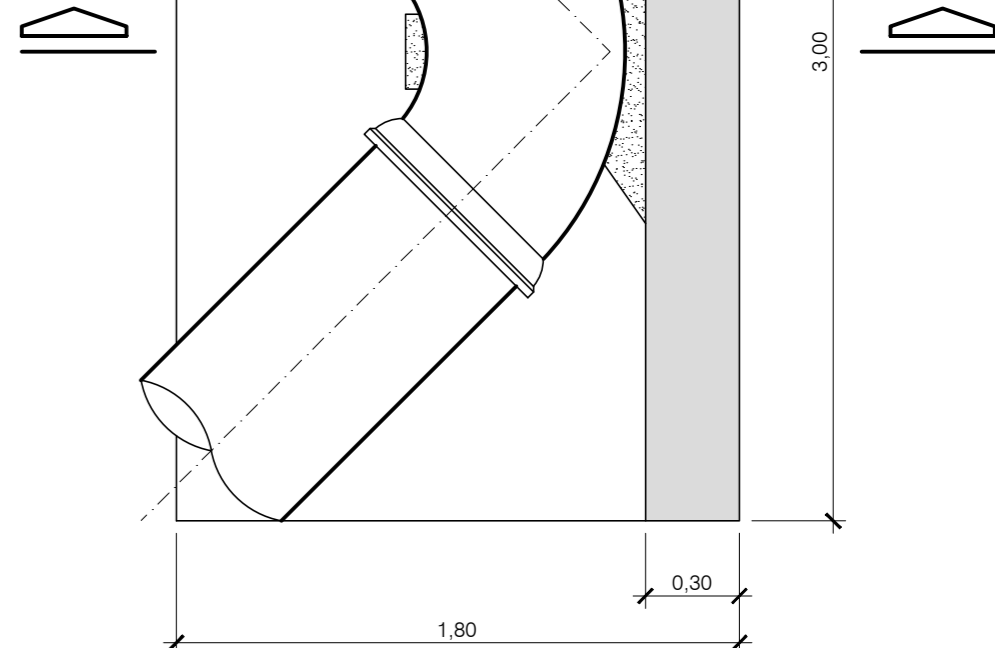


PLANT
ESC. 1:25

CURVAS - 22°30' + 11°15'

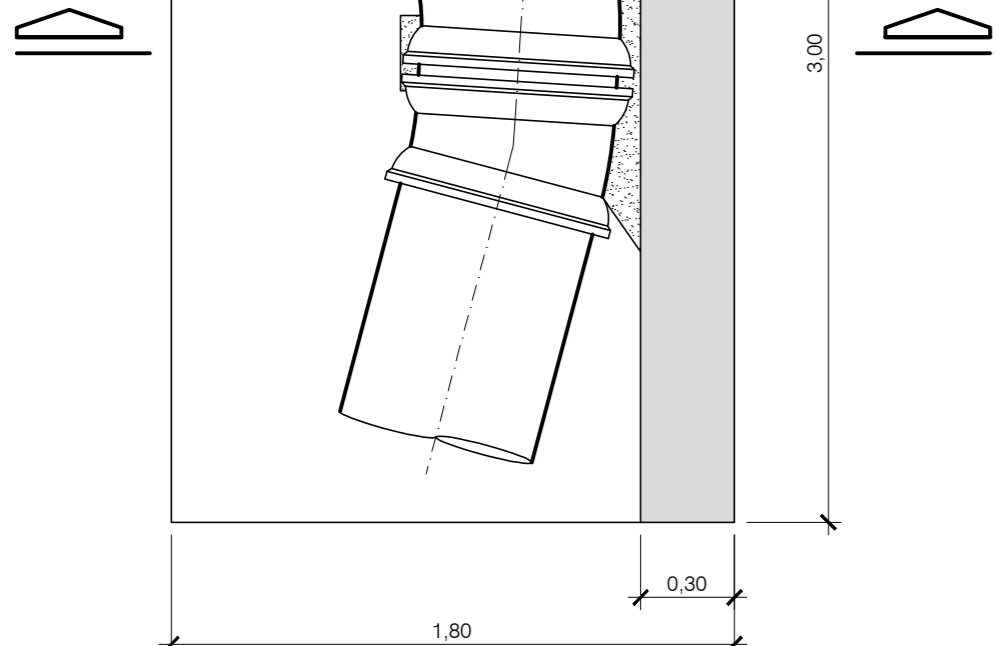


PLANTA
ESC. 1:25

CURVAS - 45° + 11°15'

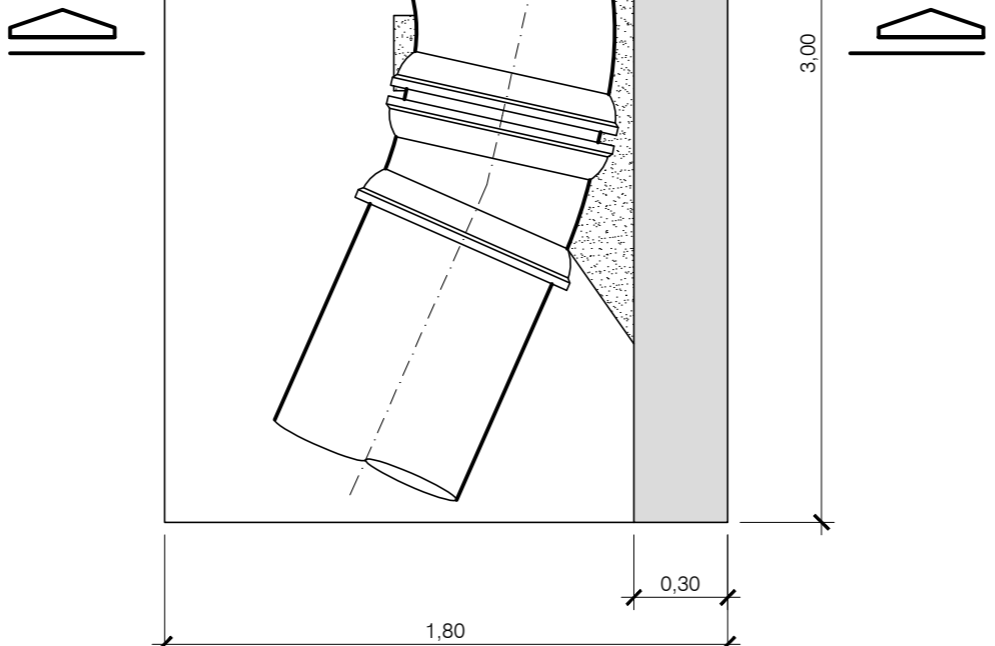


PLANTA
ESC. 1:25

CURVAS - 45° + 22°30'

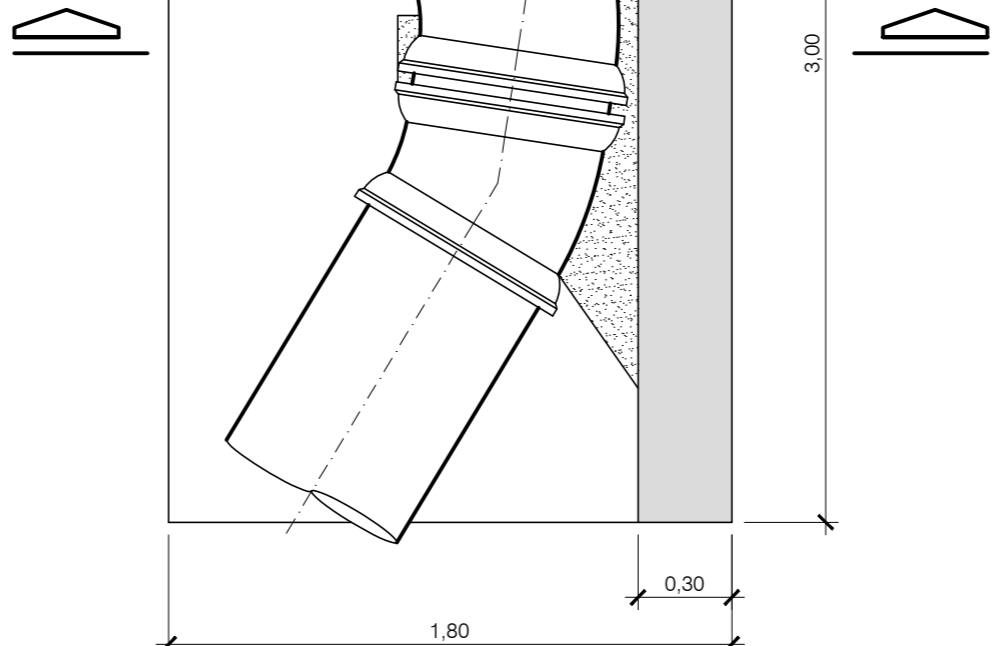


PLANT
ESC. 1:25


CURVAS - 45° + 22°30' + 11°15'

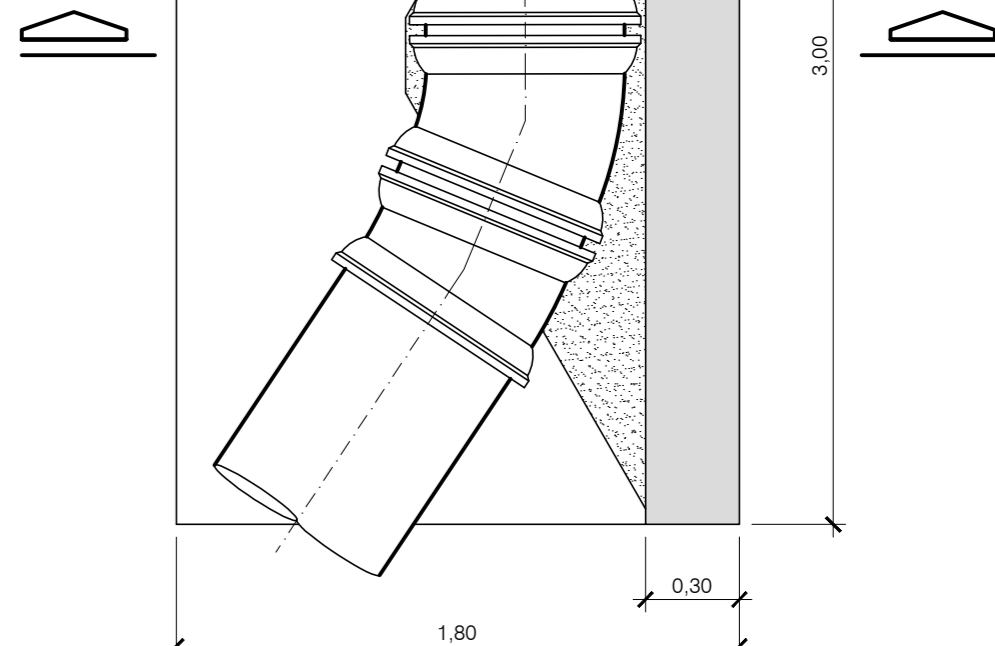

PLANTA
ESC. 1:25

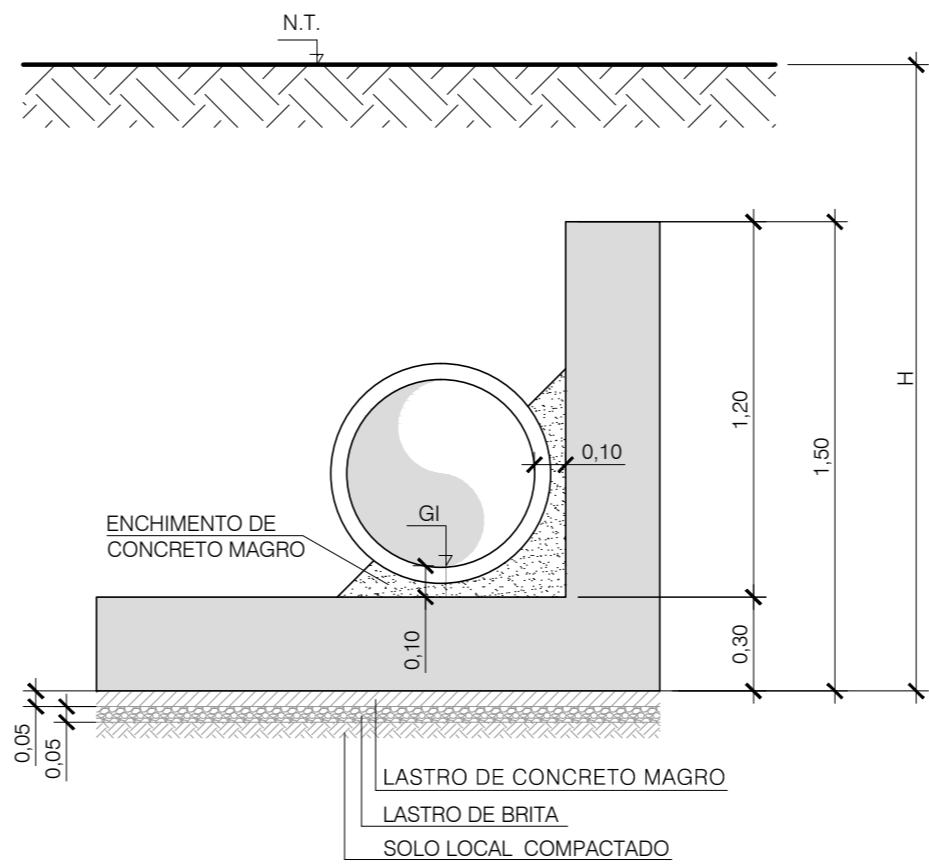

CORTE
ESC. 1:25

Nº	DATA	REVISÃO	EXECUTADO POR	APROVADO POR	SEMAE		DESENHOS DE REFERÊNCIA	NÚMERO	NOTAS	SEMAE VISTO E ACETO	EXECUTADO POR: <div>PROESPLAN engenharia</div>	Serviço Municipal de Água e Esgoto de Piracicaba PROJETO BÁSICO DA ADUTORA DE ÁGUA TRATADA CAPIM FINO - TORRE DE TV	<div></div>	N.º
					ACEITO	DATA								
										ESTA ACITAÇÃO NÃO ISENTA A CONTRATADA DAS RESPONSABILIDADES E OBRIGAÇÕES ESTABELECIDAS NO CONTRATO	DES.: E A.V. 07/2019		0 01/01	N.º CONTRATADA
										ANALISADO: / /	PROJ.: A.F.R.F. 07/2019	BLOCOS DE ANCORAGEM PLANTAS E CORTE		389-HID-ADU02-011
										ACEITO: / /	APROVADO POR: V.O.M.	ÁREA PROJ.: MUNICÍPIO DE PIRACICABA		ESCALA
										VISTO: / /	ASS.: CREA: 0600490805 07/2019	SUB-ÁREA PROJ.: SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA		INDICADA